



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 26/09/2018	1.2 Hora de inicio: 18:00	1.3 Hora de término: 18:34
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Cocineria Nepoles		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avda colin N°209 Villa Botoluna talca	Comuna: talca	Región: Maule
Coordenada Norte (WGS84): 6075011	Coordenada Este (WGS84): 256476	Huso: 19S + 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Juan Aravena Sepulveda	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Avda colin N°209 villa Botoluna	
RUT o RUN: 8.259.011-0	Teléfono: 222718	Correo electrónico:
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Juan Aravena Sepulveda		
RUT o RUN: 8.259.011-0	Teléfono: 222718	Correo electrónico:

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° ____ / ____	D.S. N° 49 / 2015	D.S. N° ____ / ____	D.S. N° ____ / ____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____			
	Tipo ____ N° ____ Año ____ Organismo emisor ____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Uso de calefactores unitarios a leña, artículo 21 del PDA.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO ____	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO ____	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ____ NO ____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
la instalación no cuenta con calefactores unitarios a leña

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
José Muñoz C	Seremi salud	José Muñoz C



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de inspección, donde se conoce la materia de objeto de fiscalización uso de calefactores unitarios a leña en establecimientos comerciales restaurantes pubs, hoteles y oficinas comerciales y de servicios, en el marco del PDA de la comuna de Talca - Maule, DS 49/2015. Artículo 21, al encargado del establecimiento el Sr. Juan Aravena Sepúlveda

Se constata en la inspección que el establecimiento cuenta con calefactores unitarios a leña.

La calefacción es a través de Aire acondicionado (1) y calefactor a Pellet marca Bosca Eco SMART 9/02103 de potencia térmica 8,3 KW (1), se toman fotografías y se georeferencia el lugar.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐




7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Juan Aravena

Cocinería Nápoles

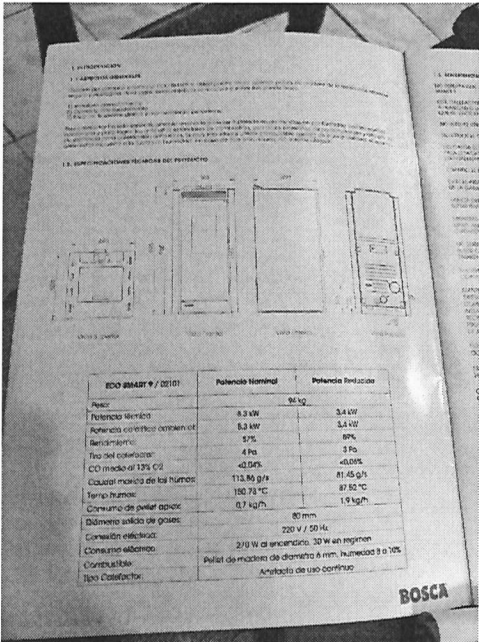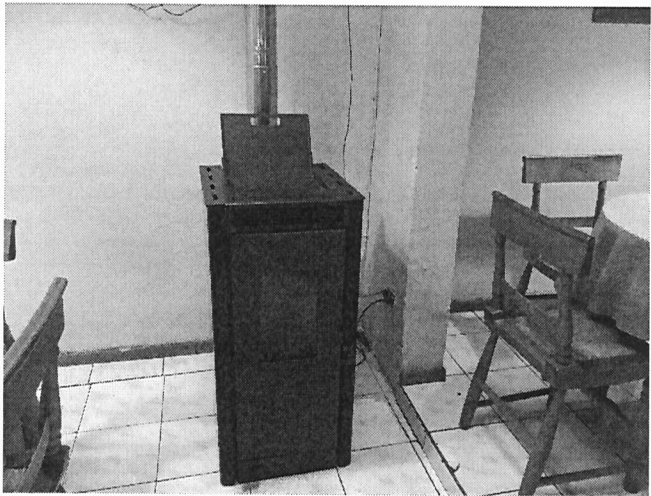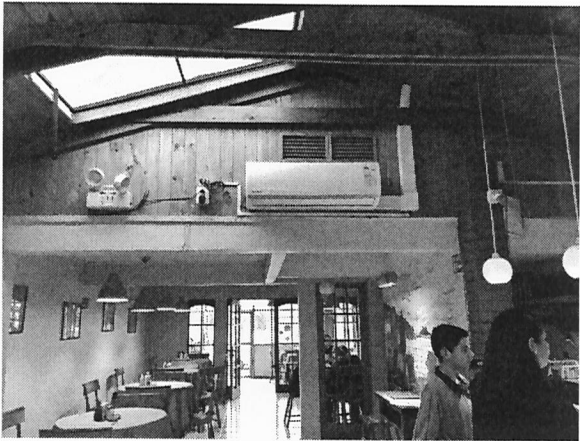

ECO SMART 9 / 20101	Potencia Nominal	Potencia Reducida
Peso:	90 kg	
Potencia eléctrica	8,3 kW	3,4 kW
Potencia eléctrica máxima	8,3 kW	3,4 kW
Resistencia:	87%	87%
Tipo del calentador:	4 Pa	3 Pa
CO medio a 125 °C:	40,54%	40,05%
Caudal medio de los gases:	112,86 g/h	81,45 g/h
Temperatura:	180,71 °C	87,82 °C
Consumo de gas:	0,7 kg/h	1,5 kg/h
Consumo de gas:	80 mm	
Consumo eléctrico:	220 V / 50 Hz	
Consumo eléctrico:	270 W al encendido, 30 W en régimen	
Consumible:	Pulverizador de diámetro 4 mm, humos 3 a 70%	
Tipo Calentador:	Analógico de uso continuo	

BOSCH