

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 28.09.2021	1.2 Hora de inicio:	13:40	1.3 Hora de término:	14:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: UNIVERSIDAD DEL ALBA		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: OPERACION		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: PANAMERICANA NORTE 3651		Comuna: CHILLAN	Región: ÑUBLE	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: UNIVERSIDAD DEL ALBA		Domicilio Titular: PANAMERICANA NORTE 3651		
RUT o RUN: 71.541.900-0	Teléfono: 964965700	Correo electrónico: <a href="mailto:hugo.moncada@udalba.cl">hugo.moncada@udalba.cl</a>		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: RAFAEL ROSSEL AIQUEL (RECTOR)		Domicilio: PANAMERICANA NORTE 3651		
RUT o RUN:	Teléfono: 964965700	Correo Electrónico: <a href="mailto:hugo.moncada@udalba.cl">hugo.moncada@udalba.cl</a>		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: HUGO MONCADA HUMAÑA		Domicilio: PANAMERICANA NORTE 3651		
RUT o RUN: 5.557.680-7	Teléfono: 964965700	Correo electrónico: <a href="mailto:hugo.moncada@udalba.cl">hugo.moncada@udalba.cl</a>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada  DS 48/16	Denuncia: _____	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> X	Otro: _____
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – GEC 2021				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. 48/16				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso:  SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:  SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:  SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		



**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI  NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

**En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:**

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI  NO \_\_\_\_\_
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI  NO \_\_\_\_\_
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI  NO \_\_\_\_\_
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI  NO \_\_\_\_\_

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

SIN OBSERVACIONES

#### 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 13:00 hrs, en presencia del **SR. HUGO MONCADA HUMAÑA**, donde se informa de los alcances del proceso de fiscalización.

1. La unidad fiscalizable presenta 05 calderas calentadoras de agua selladas, donde no es posible observar su una potencia térmica, pero se asumen programadas para operar a temperaturas del orden de 50 - 60 ° Celsius, asociadas cada una de ellas a una red de particular de estanques de gas licuado.

La distribución de las 05 calderas es: La caldera N° 1 dota de agua al pabellón B, caldera N° 2 dota de agua caliente a pabellones A y B, caldera N° 3 dota de agua caliente a Pabellón A, caldera N° 4 dota de agua caliente a Pabellón C y Biblioteca y caldera N° 5 dota de agua caliente a Biblioteca.

2. Revisada las líneas de abastecimiento, se da cuenta que las calderas calentadoras de agua, están habilitadas para uso exclusivo de gas licuado no observándose otras fuentes de combustible.

#### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	NO APLICA	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes Avenida Libertad 790 Chillán. plataforma no presencial oficinadepartes@sma.gob.cl

#### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección)

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	

#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
JOEL JIMENEZ VILLARROEL	UNIVERSIDAD DEL ALBA	NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA

### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</b> Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b> Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input type="checkbox"/> _____ <b>Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.</b>
--	--



### Fotos

Foto 1 – Caldera 01

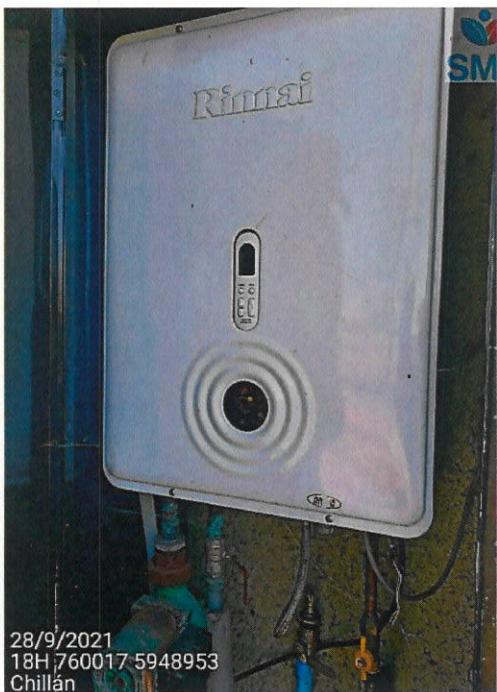


Foto 2 – Caldera 02

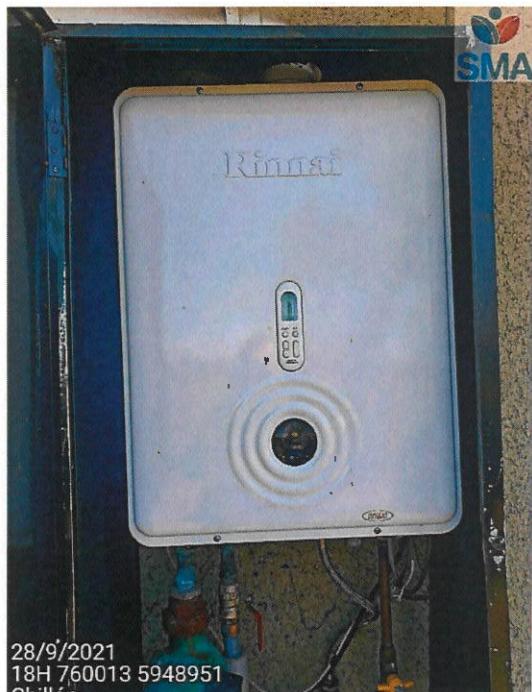


Foto 3, Caldera 03

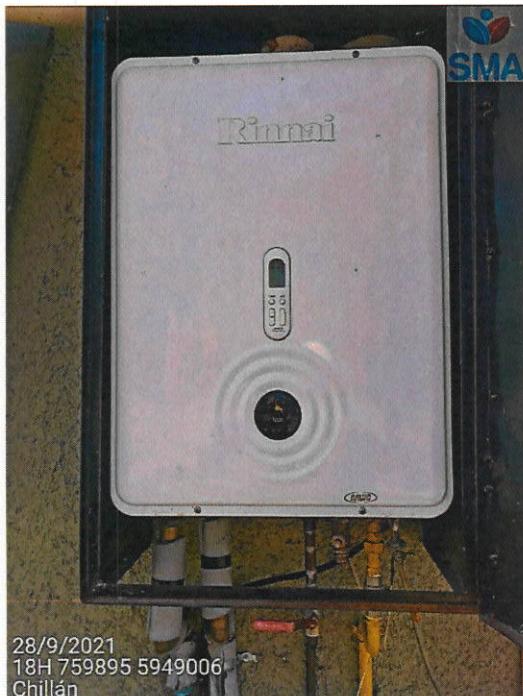


Foto 4 Caldera 04


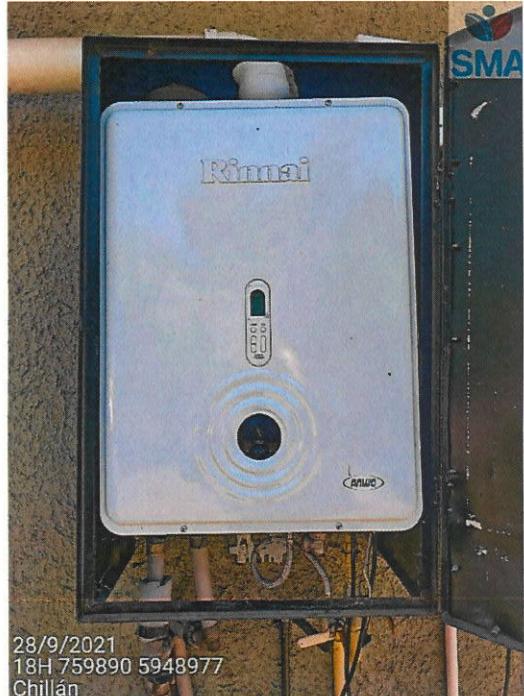


Foto N° 5 Caldera 05

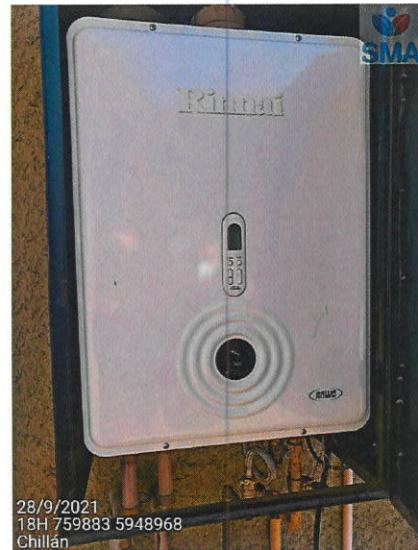

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI  NO  (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

**En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:**

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI  NO
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI  NO
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI  NO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI  NO

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

SIN OBSERVACIONES

#### 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 13:40 hrs, en presencia del **SR. HUGO MONCADA HUMAÑA**, donde se informa de los alcances del proceso de fiscalización.

1. La unidad fiscalizable presenta 05 calderas calentadoras de agua selladas, donde no es posible observar su una potencia térmica, pero se asumen programadas para operar a temperaturas del orden de 50 - 60 ° Celsius, asociadas cada una de ellas a una red de particular de estanques de gas licuado.


La distribución de las 05 calderas es: La caldera N° 1 dota de agua al pabellón B, caldera N° 2 dota de agua caliente a pabellones A y B, caldera N° 3 dota de agua caliente a Pabellón A, caldera N° 4 dota de agua caliente a Pabellón C y Biblioteca y caldera N° 5 dota de agua caliente a Biblioteca.

2. Revisada las líneas de abastecimiento, se da cuenta que las calderas calentadoras de agua, están habilitadas para uso exclusivo de gas licuado no observándose otras fuentes de combustible.

#### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	NO APLICA	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes Avenida Libertad 790 Chillán. plataforma no presencial oficinadepartes@sma.gob.cl

#### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección)

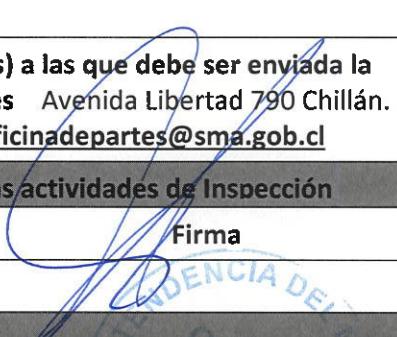Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	

#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
JOEL JIMENEZ VILLARROEL	UNIVERSIDAD DEL ALBA	NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA 