

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 27-05-2024		1.2 Hora de inicio: 18:30		1.3 Hora de término: 19:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: REFINERIA ENAP BIOBIO (VU RETC 5452212 COGENERADORA PETROPOWER)			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Camino a Lengua 2001.			Comuna: Hualpén	Región: Biobío
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ENAP REFINERIAS S.A.			Domicilio Titular (para efectos de notificación): AV. BORGOÑO 25777 Concón Región de Valparaíso	
RUT o RUN: 87.756.500-9	Teléfono: +56-41-2506000		Correo electrónico: pfarfan@enap.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Patricio Farfán Bórquez			Domicilio: AV. BORGOÑO 25777 Concón Región de Valparaíso	
RUT o RUN: 12.449.447-8	Teléfono: +56-41-2506000		Correo Electrónico: pfarfan@enap.cl	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Fernando Jiménez R.			Domicilio: AV. BORGOÑO 25777 Concón Región de Valparaíso	
RUT o RUN: 12.925.288-K	Teléfono: +56-41-2506000		Correo Electrónico: fjimenez@enap.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: ___	Oficio: ___	Otro: ___
	Pre-emergencia Ambiental de fecha 27-05-2024.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
PPDA D.S. N° 6 /2018 Art 79 b) literal iii). Fiscalización GEC fuentes fijas PRE EMERGENCIA				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
PPDA D.S. N° 6 /2018 ESTABLECE PLAN DE PREVENCIÓN Y DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS COMUNAS DE CONCEPCIÓN METROPOLITANO.				



5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO ___ X ___	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO ___ X ___	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI ___ X ___ NO ___								
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ___ X ___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta) En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td style="width: 30%;">SI ___ X ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td>SI ___ X ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td>SI ___ X ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td>SI ___ X ___ NO ___</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ___ X ___ NO ___	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ___ X ___ NO ___	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ___ X ___ NO ___	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ___ X ___ NO ___
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ___ X ___ NO ___									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ___ X ___ NO ___									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ___ X ___ NO ___									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ___ X ___ NO ___									

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Pre-emergencia decretada, según el D.S. N°6/2018 que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas del Concepción Metropolitano y específicamente a lo señalado en su artículo N° 77 letra a), el pronóstico de Calidad del Aire para el día LUNES 26-05-2024.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El Fiscalizador efectúa ingreso a la unidad fiscalizable por acceso habilitado, explica al guardia que el objetivo es fiscalizar la cogeneradora Petropower en relación a la pre-emergencia vigente. El guardia comunica con personal a cargo y se reúnen posteriormente en dependencias de la cogeneradora. La reunión se sostiene con las siguientes personas de ENAP:

- Fernando Jiménez R de cargo Jefe de Turno.
- Héctor Riquelme de cargo supervisor de terreno.

El fiscalizador informa que la actividad de inspección se enmarca en el decreto de Pre Emergencia, para el día de la inspección.

1. Sala de control

Los fiscalizadores hacen ingreso a la sala de control, donde observan los monitores del sistema. En este pueden verificar que la COGENERADORA se encuentra en operación normal (Ver fotografía 1), generado 48,2 MW de potencia.

El combustible utilizado por la cogeneradora corresponde a Coque de petróleo, según informa el Sr. Riquelme.

En los visores del sistema de control se muestra la operación del sistema de abatimiento a través filtros de manga denominado *baghouse* de diez (10) cámaras (fotografía 2), todas las unidades de filtro operativas y en servicio.


También se observa la operación normal del equipo CEMS para el monitoreo de emisiones (ver fotografía 3), donde se observa una emisión de MP bajo los 25 mg/m³ N, con un registro de 8,2 mg/m³N.

En la fotografía 4 se presenta una vista general de la sala de controles.


A continuación se presentan fotografías de la inspección:



Fotografía 1.

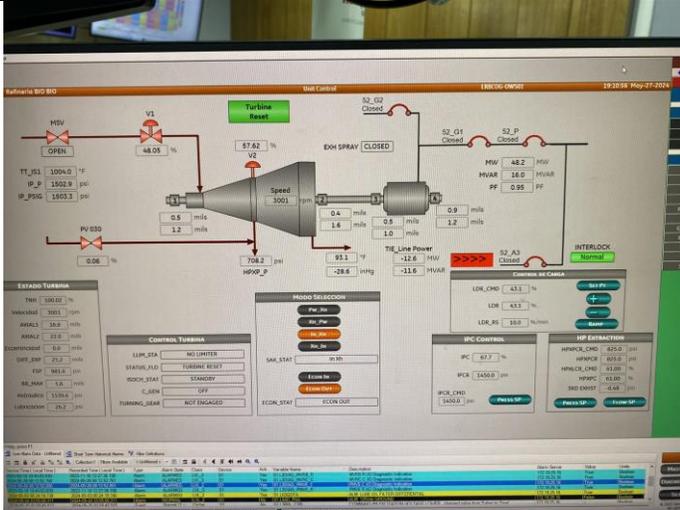

Fotografía 2.

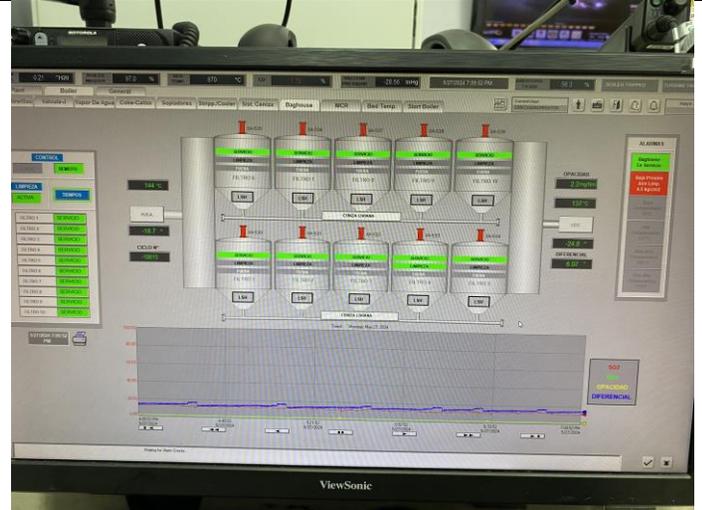

Fotografía 3.



Fotografía 4.



El fiscalizador da por finalizada la inspección y e informan que el acta de inspección ambiental será informada mediante correo electrónico, una vez firmada la autorización para tales efectos.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	No aplica
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) No aplica	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes No aplica	



9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Hugo Ramírez Cuadra	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Fernando Jiménez	ENAP REFINERÍAS S.A.	NO APLICA
Héctor Riquelme	ENAP REFINERÍAS S.A.	NO APLICA
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO _X_	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro ___X___ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Se firma la autorización de notificación diferida por parte del jefe de turno.	

