




ACLARACIONES
CONSULTA DE PERTINENCIA

"HABILITACIÓN DEPÓSITO DE RELAVES Nº5"



ANEXO 3

PLANO RUTAS INTERIORES

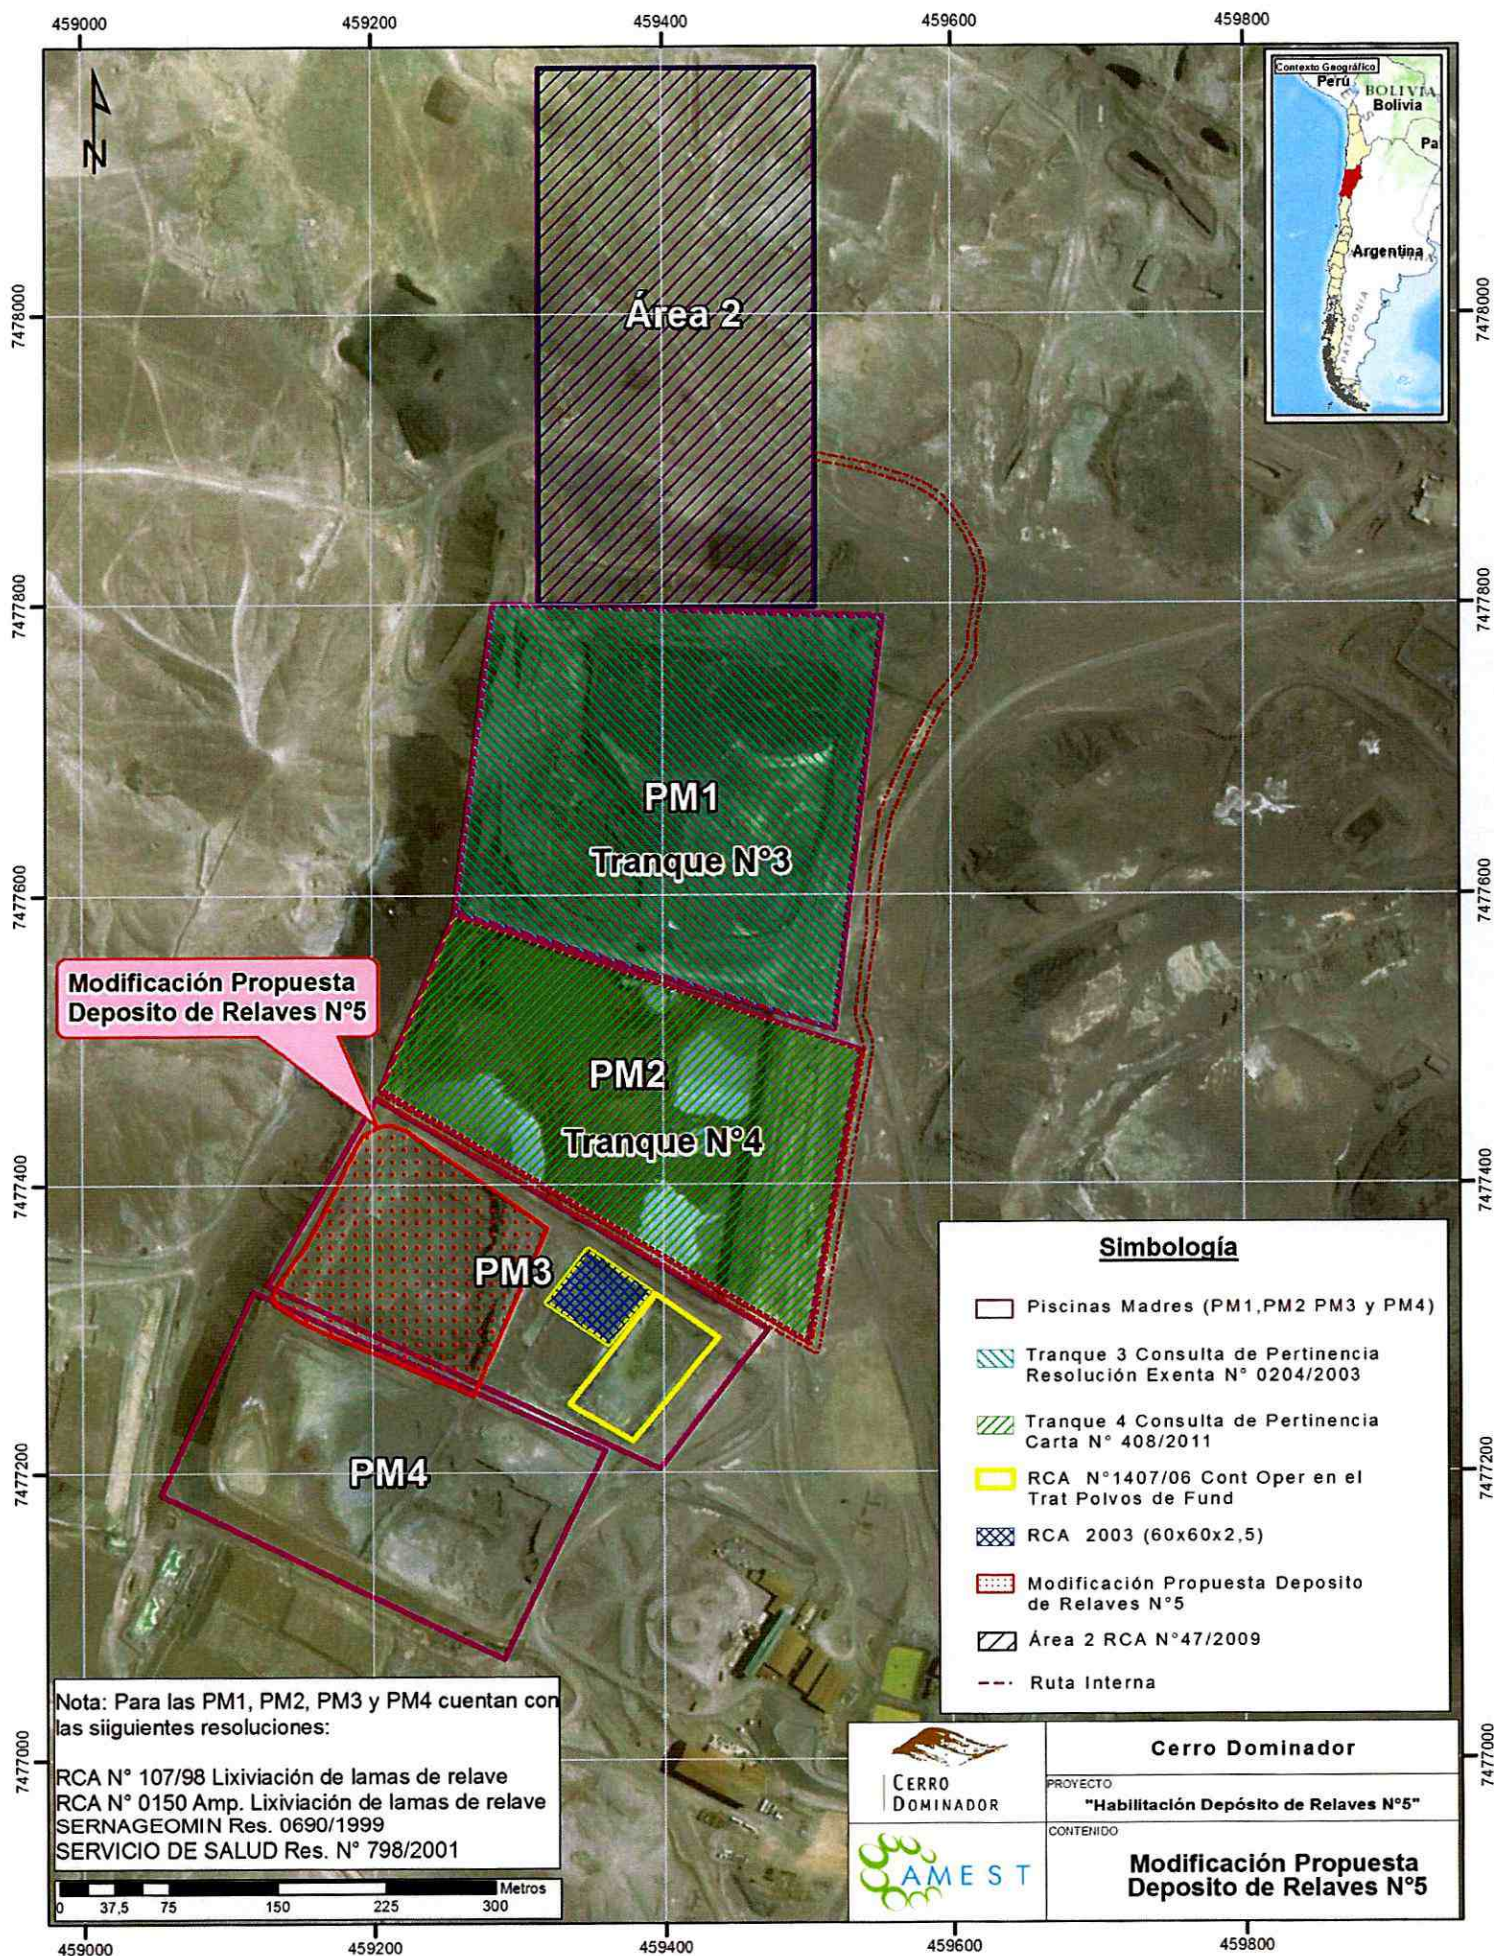

Modificación Propuesta
Deposito de Relaves N°5

Simbología

- Piscinas Madres (PM1, PM2 PM3 y PM4)
- Tranque 3 Consulta de Pertinencia Resolución Exenta N° 0204/2003
- Tranque 4 Consulta de Pertinencia Carta N° 408/2011
- RCA N°1407/06 Cont Oper en el Trat Polvos de Fund
- RCA 2003 (60x60x2,5)
- Modificación Propuesta Deposito de Relaves N°5
- Área 2 RCA N°47/2009
- Ruta Interna

Nota: Para las PM1, PM2, PM3 y PM4 cuentan con las siguientes resoluciones:

RCA N° 107/98 Lixiviación de lamas de relave
RCA N° 0150 Amp. Lixiviación de lamas de relave
SERNAGEOMIN Res. 0690/1999
SERVICIO DE SALUD Res. N° 798/2001

CERRO
DOMINADOR

AMEST

Cerro Dominador

PROYECTO
"Habilitación Depósito de Relaves N°5"

CONTENIDO
Modificación Propuesta
Deposito de Relaves N°5