

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. N°3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Dirección General de Aguas - MOP
Unidad
Dirección Morandé 59, piso 8vo
RUT 61202000-0

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra Agua Cruda
Programa de Control Solicitudes de la Dirección General de Aguas - MOP
Norma de Referencia Sin Norma de referencia.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4145448 **Comuna:** Puerto Montt
Descripción: DGA - LAGO LLANQUIHUE FRUTILLAR 2 80M
Tipo Muestreo: Muestreo por Cliente
Fecha Muestreo: 15/03/2017 00:00 **Fecha Recepción:** 16/03/2017 11:39
Responsable Muestreo: CLIENTE

OBSERVACIONES


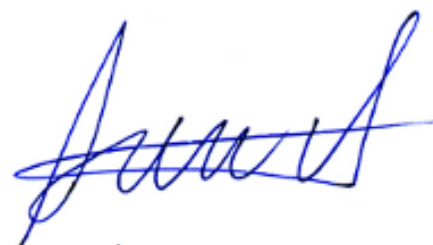
- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.
- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibañez N°700, Puerto Montt.
- Anam es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02
- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. código IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcón M. código IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. código IA SMA 9.152.529-1
- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.
- Los datos del presente informe sólo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener la estructura y no modificar los datos o valores.
- Documento firmado electrónicamente de acuerdo al estándar de la Ley 19.799.
- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n° de documento.

RESULTADO DE ENSAYO

| Muestra 4145448 | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Análisis/Método | Fecha de ensayo | Resultado | Unidad | Requisito Normativo | Límite de Detección |
| Nitrato (NO₃) SM 4500 NO ₃ E (2005) | Inicio 17/03/2017 15:01 Fin 31/03/2017 15:01 | 0,026 | mg/L | - | 0,003 |
| Nitrito (NO₂) ME-17-2007 | Inicio 16/03/2017 14:23 Fin 23/03/2017 14:23 | 0,005 | mg/L | - | 0,001 |
| Nitrógeno Amoniacal (N) SM 4500-NH ₃ F (2005) | Inicio 20/03/2017 09:21 Fin 04/04/2017 09:22 | 0,670 | mg N-NH ₄ /L | - | 0,009 |
| Nitrógeno Total (NT) Cálculo | Inicio 21/03/2017 09:22 Fin 04/04/2017 09:42 | 0,063 | mg/L | - | 0,010 |
| NKT SM 4500-Norg B-C/NH ₃ -F | Inicio 21/03/2017 09:22 Fin 04/04/2017 09:24 | 0,032 | mg/L | - | 0,001 |

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:
- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Gerente Técnico de Laboratorios
Arturo Givovich H.
Código IA SMA 8.774.704-2