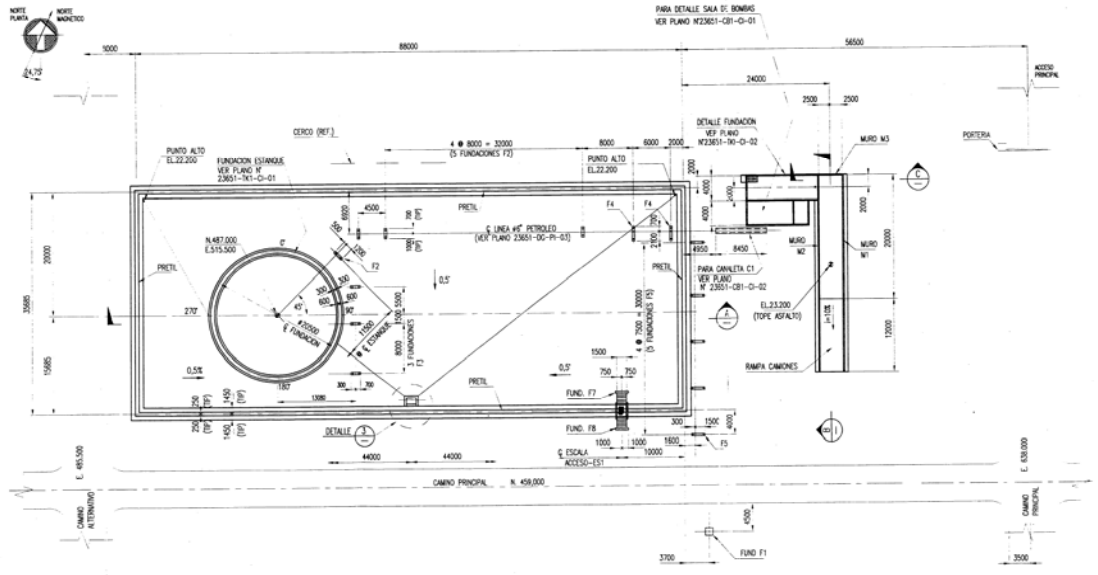


## PLANTA DISPOSICION GENERAL FUNDACIONES
ESC. 1:300

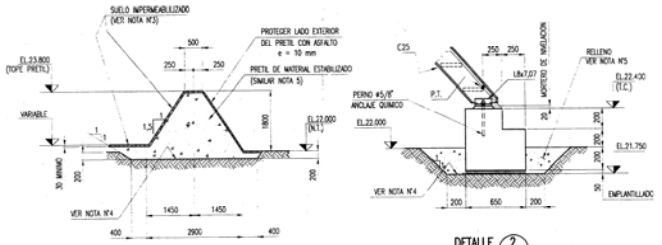


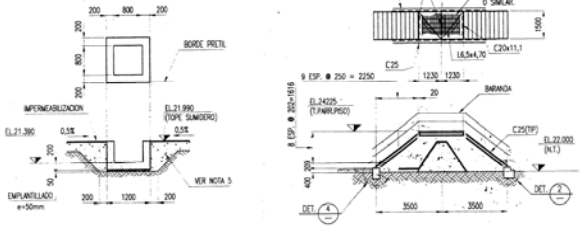


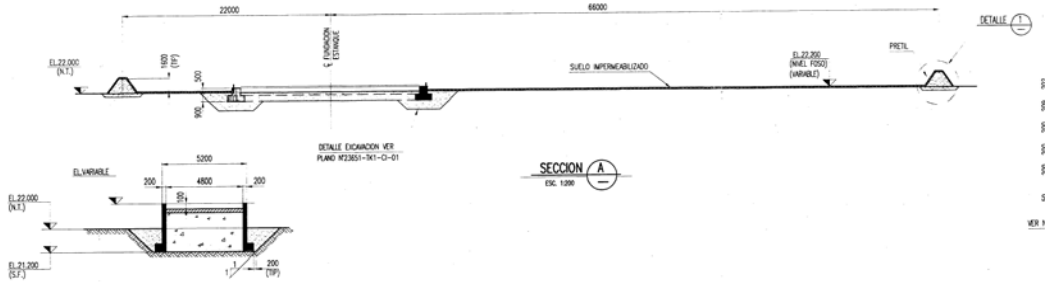


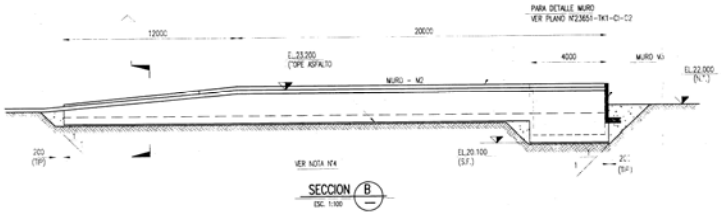





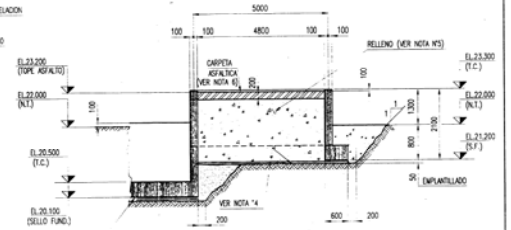


PARA DETALLE FUNDACION CONTRATANQUE VER PLANO N°23651-TK1-CI-02

APROBADO
EDELNOR
GERENCIA PROYECTO MEJILLONES

**ORIGINAL ARCHIVO**
CENTRAL TERMICA MEJILLONES

MG MG INGENIEROS

| | NOMBRE | FIRMA Y FECHA |
|---|---|---|
| DIBUJO | M.D.E. | 01/10/94 |
| PROYECTO | M.G. | 10/10/94 |
| REVISO | A.A.V. | 03/10/94 |
| APROBO | M.G.I. | 10/10/94 |

GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS

EDELNOR S.A.
CENTRAL TERMICA MEJILLONES

EDYCE FABRICACIONES EN ACERO

PROYECTO: ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO FUEL OIL DE 4000 M3

CONTENIDO: PLANTA DISPOSICION GENERAL
FUNDACION ESTANQUE - FOSO - RAMPA DE CAMIONES - FORMA
ESCALA DE ACCESO - DISEÑO

ESCALA: INDICADAS | No. PLANO: 23651-DG-CI-01 | REV.: 6

| DOCUMENTO | REFERENCIAS |
|---|---|
| 23651-DG-ME-01 | = DISPOSICION GENERAL DE EQUIPOS |
| 0a-AP-5500001 | = DISPOSICION GENERAL EN PLANTA |

| N° | FECHA | REVISIONES | CHK | FIRMA | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30/03/95 | REVISION GENERAL | MGI | MG | |
| 5 | 24/03/95 | REVISION GENERAL | MGI | MG | |
| 4 | 23/02/95 | EMITIDO PARA CONSTRUCCION | MGI | MG | |
| 3 | 26/12/94 | COMENTADO DE ACUERDO A INSTº MECANICA DE SUELOS | MGI | MG | |
| 2 | 01/12/94 | REVISION GENERAL | MGI | MG | |
| 1 | 18/10/94 | REVISION INICIAL | MGI | MG | |
| 0 | 10/10/94 | EMITIDO PARA CONSTRUCCION | MGI | MG | |
| B | 03/10/94 | PARA APROBACION | MGI | MG | |

NOTAS:

1.- DIMENSIONES EN mm. ELEVACIONES EN m.
2.- ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL PLANO N°23651-TK1-CI-01 Y CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº 23651-ID-CI-01, 02 y 03.
3.- VER NOTAS GENERALES Y ESPECIALES EN PLANO N°23651-TK1-CI-01
4.- COMPACTACION SUELO EXCAVADO:
- 6 PASADAS DE RODILLO TANDEM(1 TON.) O PLACA VIBRATORIA.
- PREVIO AL PASO DEL RODILLO EL SUELO TOMA HUMEDAD O CON ADUANANTE AGUA CUIDANDO A HUMEDAD OPTIMA (PROCTOR).
- EL AGUA DE RIEGO PODRA SER AGUA DE MAR.

5.- RELLENOS DE ESTABILIZADO:
- LOS RELLENOS SE CONFECCIONARAN CON GRAVA ARENOSA Y SE COMPACTARAN CON 6 PASADAS DE RODILLO TANDEM (1 TON.) O PLACA VIBRATORIA HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DE 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
- LAS CAPAS TENDRAN UN ESPESOR SUELTO DE 25 cm.
- EL MATERIAL DE CADA CAPA SE COLOCARA CON ABUNDANTE HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA, LA CUAL SE OBTIENE DEL ENSAYO PROCTOR.
- EL AGUA DE RIEGO PUEDE SER DE MAR.
6.- VER ESPECIFICACION Nº 23651-D-CI-04

EDYCE = MGI CADD FILE: ED1-1294 1994