

Estimados(as) representantes del SMA.

En concordancia a la fiscalización realizada a Eco Hotel, RUT 76.245.869-1 con domicilio en Av. Alameda Bernardo O'Higgins 1198, Talca; el día 29/07/2019, yo Felipe Martín Usán Henríquez, RUN 16.660.869-4, en representación del establecimiento me comprometo a cumplir las exigencias pendientes señaladas en dicha fiscalización por el Sr. Patricio Bustos Z. en un periodo no mayor a 3 meses a partir de la fecha de su visita.

Entrego a Uds. esta carta de compromiso como prueba de fe ante las exigencias del SMA en materia de emisiones de gases y control regulatorio respecto a los artículos N°36, N°38, N°39 y N°42 del plan de descontaminación ambiental de Talca y Maule D.S 49/2015 MMA.

Atte

ECO HOTEL SPA
76.245.869-1

X 

Felipe Usán H.
Subgerente Eco Hotel



Adjuntos:

- Cotización de servicios de Medición Isocinética CH-5 oficial ante SMA de ambas calderas.
- Información a declarar para F.138 RETC

01121

	COTIZACIÓN			SMA-ETFA
	Versión N°: 0	Código N°: R-ADM-09	Página: 1 de 6	

31 de Julio del 2019

Señores : **Eco Hotel Ltda.**
 Atención : **Srta. Andrea Arratia Castro.**
 Email : **administracion@ecohotel.cl**
 Fono : **71-2342005**

AEEG - 3902- 2019

Estimados:

AEEG EMISSIONS es un Laboratorio aprobado por la **SMA (Superintendencia del Medio Ambiente)** como **ETFA (Entidad Técnica Fiscalizadora Ambiental)**.

"A partir del 1° de Octubre de 2016, todas aquellas actividades de muestreo, medición y/o análisis, que reporten los titulares de actividades o fuentes reguladas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), deberán ser ejecutadas por una o más Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), en el (los) alcance(s) específicos autorizado(s) (Aire-Emissiones Atmosféricas de Fuentes Fijas; Aire-Ruido; Aguas; Suelos; Lodos/Compost; Residuos; Sedimentos)".

Encontrará más información en:

<http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/>

<http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/635-sma-publica-instruccion-de-caracter-general-para-las-entidades-tecnicas-de-fiscalizacion-ambiental-etfa-autorizadas>

AEEG EMISSIONS es un Laboratorio autorizado y reconocido por la **Seremi de Salud**.

Nuestro Laboratorio se especializa en dar soluciones a vuestras solicitudes y **Asesoría Ambiental** según corresponda. Nuestro trabajo está enfocado en: **Monitoreos de Emisión** de Gases en Fuentes Fijas, Inscripción de Fuentes Fijas y **Declaración de Emisiones** según Resolución 15027/94 y Decreto Supremo 138/05 (RETC.cl).

Realizamos trabajos de **Diseño y Construcción de Chimeneas y Plataformas** que cumplan con las normativas impuestas por la Seremi de Salud y efectuamos Estudios Ambientales en general.

El personal que conforma nuestro Laboratorio **AEEG EMISSIONS** cuenta con una vasta experiencia en los ámbitos mencionados y un conocimiento idóneo con el fin de dar soluciones a cada uno de sus requerimientos.

Visite nuestra página web www.aeeg.cl y contáctenos en aespinoza@aeeg.cl



Mediciones CH-5 y CH-3A



Declaraciones DS 138.05



Plataformas de Muestreo



Cert. y Mant. Calderas



Bancos de Carga



Mediciones de Ruido

Dirección Las Begonias 5916, Maipú, Santiago. Chile Fono 2-24954499.


	COTIZACIÓN			SMA-ETFA
	Versión N°: 0	Código N°: R-ADM-09	Página 2 de 6	

Cabe destacar que nuestro personal cuenta con calificaciones aprobadas por parte de la **SEREMI DE SALUD** para el desempeño de sus labores y también por parte de la **Superintendencia del Medio Ambiente** como **Inspector Ambiental (IA)**.

Servicios Solicitados.

1. **Apertura Ventanilla Unica.**
 - Oficial ante Ministerio del Medio Ambiente.
2. **Declaración de Emisiones.**
 - Según D.S. 138.
3. **Medición Isocinetica CH-5 oficial ante S.M.A.**
 - Medición de concentración particulado ($\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$).
 - Emisión de material particulado Kg./hr .
 - Humedad de los gases. (%)
 - Composición de gases (%)
 - Isocinetismo.
4. **Equipos**

El equipamiento a emplear en el desarrollo del servicio es Marca **APEX INSTRUMENTS (USA)** y **TESTO 335 (Alemania)** de última generación, que cumplen con los exigentes estándares internacionales, en especial con los de la **USEPA (Agencia de protección del medio ambiente de USA)**. A su vez todo el equipamiento a emplear se encuentra certificado **por el Instituto de Salud Pública (I.S.P.)**, lo cual asegura un control de las desviaciones que puedan desarrollarse en el desarrollo de las pruebas.

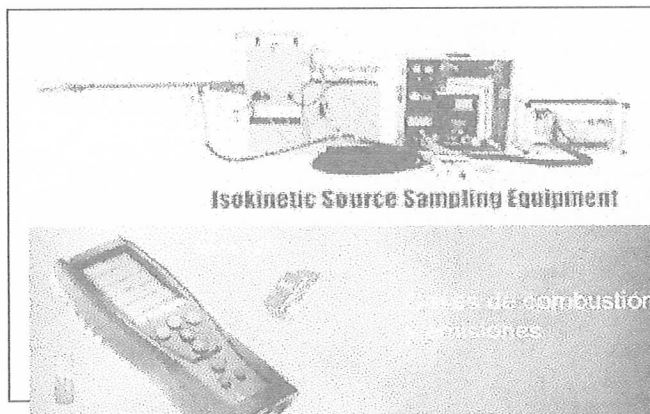

Visite nuestra página web www.aeeg.cl y contáctenos en aespinoza@aeeg.cl



Mediciones CH-5 y CH-3A



Declaraciones DS 138.05



Plataformas de Muestreo



Cert. y Mant. Calderas




Bancos de Carga



Mediciones de Ruido

Dirección Las Begonias 5916, Maipú, Santiago. Chile Fono 2-24954499.

	COTIZACIÓN			SMA-ETFA
	Versión N°: 0	Código N°: R-ADM-09	Página 3 de 6	

5. Confidencialidad

Toda la información que se genere en el marco del servicio, se entiende que es de propiedad exclusiva del cliente. Los informes no serán reproducidos a terceros sin la autorización del mismo.

6. Condiciones Comerciales

Los precios se indican en la tabla adjunta **y no incluyen I.V.A.**

Servicio	Valor en U.F.
<p>Dos servicios de Medición Isocinetica según Metodología CH-5 oficial ante Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>Valor oferta: 65 U.F. Valor normal del servicio: 68 U.F.</p> <p>Nota: las mediciones deben ser realizadas en días continuos de trabajo.</p>	65
<p>Dos servicios de Declaración de Emisiones correspondiente a 2 fuentes fijas oficial ante Ministerio del Medio Ambiente según D.S. 138.</p> <p><i>Este servicio se realiza a través de Ventanilla Única (RETC.cl)</i></p>	5
<p>Un servicio de Apertura de Ventanilla Unica oficial ante Ministerio del medio Ambiente.</p>	9

Visite nuestra página web www.aeeg.cl y contáctenos en aespinoza@aeeg.cl




Mediciones CH-5 y CH-3A




Declaraciones DS 138.05




Plataformas de Muestreo



Cert. y Mant. Calderas



Bancos de Carga



Mediciones de Ruido

Dirección Las Begonias 5916, Maipú, Santiago. Chile Fono 2-24954499.

	COTIZACIÓN			SMA-ETFA
	Versión N°: 0	Código N°: R-ADM-09	Página 4 de 6	

Términos y condiciones de venta medición oficial ante SMA.

- 1- *La suspensión del muestreo en terreno tiene un costo del 80% del costo de la medición por motivos ajenos a AEEG Emissions.*
- 2- Si el muestreo se suspende se indicará nueva fecha de medición según disponibilidad del laboratorio, previa recepción OC por la suspensión.
- 3- *No se realizara cobro por medición si se suspende antes de los 7 días hábiles previo a la fecha del muestreo. Los trabajos que se suspendan dentro de los 6 días hábiles previo a la fecha de muestreo se realizara un cobro del 80% del valor de la medición.*
- 4- No se reservará fecha de medición final sin recibir previamente Orden de Compra.
- 5- Puede enviar un mail de respaldo aceptando nuestros servicios sin embargo se requiere de orden de compra para el desarrollo del mismo.
- 6- El cliente para el muestreo debe cumplir con las condiciones de seguridad exigidas por la Seremi de Salud R.M. Junto con una carga igual o superior al 80% según la capacidad nominal de producción (máxima instalada de la fuente) indicada en formulario N°3 de la Declaración de Emisiones.
- 7- La presente cotización tiene una validez de 30 días.
- 8- Entrega de informe: este se entregara en formato digital vía email esto se debe a que los informes tendrán valides solo cuando sean subidos en la Declaración de Emisiones 15027 de Ventanilla Unica vumma.gob.cl
- 9- La factura será enviada una vez realizado el servicio contratado.

Visite nuestra página web www.aeeg.cl y contáctenos en aespinoza@aeeg.cl



Mediciones CH-5 y CH-3A




Declaraciones DS 138.05




Plataformas de Muestreo



Cert. y Mant. Calderas



Bancos de Carga



Mediciones de Ruido


Dirección Las Begonias 5916, Maipú, Santiago. Chile Fono 2-24954499.

	COTIZACIÓN			SMA-ETFA
	Versión N°: 0	Código N°: R-ADM-09	Página 5 de 6	

Términos y condiciones de venta Declaración de Emisiones.

- 1- El levantamiento de la información debe ser realizado por el cliente. Para ello se enviará una planilla de levantamiento de información la que debe ser devuelta con los datos solicitados vía correo electrónico. El cliente es el encargado de verificar que la información enviada es real y fidedigna.
- 2- Es responsabilidad del cliente dar acceso a Laboratorio AEEG Emissions al sistema de Ventanilla Unica (RETC.cl).
- 3- Es responsabilidad del cliente designar al personal de Laboratorio AEEG Emissions ya sea como usuario de Ventanilla Unica (RETC.cl) o como encargado del establecimiento.
- 4- El cliente se hace responsable que la información enviada a través del sistema Ventanilla Unica (RETC.cl) es fidedigna.
- 5- No se comenzará con la realización de los trabajos de Declaración de Emisiones según D.S. 138 en Ventanilla Unica (RETC.cl) sin recibir previamente la Orden de Compra.
- 6- La presente cotización tiene una validez de 30 días.
- 7- La factura será enviada una vez realizado el servicio contratado.

Visite nuestra página web www.aeeg.cl y contáctenos en aespinoza@aeeg.cl




Mediciones CH-5 y CH-3A



Declaraciones DS 138.05



Plataformas de Muestreo



Cert. y Mant. Calderas




Bancos de Carga



Mediciones de Ruido

Dirección Las Begonias 5916, Maipú, Santiago. Chile Fono 2-24954499.

	COTIZACIÓN			SMA-ETFA
	Versión N°: 0	Código N°: R-ADM-09	Página: 6 de 6	

Condiciones de pago:

- El pago se debe efectuar a 30 días una vez entregada la factura.
- La orden de compra debe hacerse a:

Nombre : AEEG Emissions SPA.
 Rut : 76.340.878-7
 C. corriente : Banco Santander 6862287-5
 Dirección : Las Begonias # 5916
 Comuna : Maipú.
 Fono : 22 4954499 - móvil +569 84243453 - +569 82591523
 E-mail : aespinoza@aeeg.cl – servicioalcliente1@aeeg.cl

Gracias por considerarnos en sus proyectos.
Se despide atentamente

Belén Carreño H.
AEEG EMISSIONS

Visite nuestra página web www.aeeg.cl y contáctenos en aespinoza@aeeg.cl




Mediciones CH-5 y CH-3A



Declaraciones DS 138.05



Plataformas de Muestreo



Cert. y Mant. Calderas



Bancos de Carga



Mediciones de Ruido

Dirección Las Begonias 5916, Maipú, Santiago. Chile Fono 2-24954499.

F.Z.Z

Calderas

Caldera 1

Número de registro autoridad sanitaria	SSMAU – 162 -C
Marca	IVAR INDUSTRY
Modelo	SUPERCAR 345
Año fabricación	2012
Año instalación	2013
Número de serie (entregado por el fabricante)	120128
Número de serie interno	Caldera 1 (CA013443-0)
Descripción	Caldera de agua caliente
1 ^{era} fecha de declaración	FECHA POR DEFINIR
Fecha de inscripción de la fuente	08/03/2013
Certificado de revisión y pruebas	ADJUNTO POR SUBIR
Combustible	Petróleo N°2

Caldera 2

Número de registro autoridad sanitaria	SSMAU – 163 -C
Marca	IVAR INDUSTRY
Modelo	SUPERCAR 345
Año fabricación	2012
Año instalación	2013
Número de serie (entregado por el fabricante)	120126
Número de serie interno	Caldera 2 (CA013444-9)
Descripción	Caldera de agua caliente
1 ^{era} fecha de declaración	FECHA POR DEFINIR
Fecha de inscripción de la fuente	08/03/2013
Certificado de revisión y pruebas	ADJUNTO POR SUBIR
Combustible	Petróleo N°2

Fuentes

Fuente #1

CCF8	<ol style="list-style-type: none"> 1) Caldera de combustión externa 2) Calefacción 3) Petróleo Diesel – Petróleo N°2 4) Menor a 10 millones Btu/hr (15.000) 	Referencias: <ul style="list-style-type: none"> • Manual básico de operaciones 2013. Deigener Ltda. • Manual de instrucciones para instalación, uso y mantenimiento. IVAR Industry & Servicios industriales ingeniería. Curicó.
Consumo nominal	28 lts/hr	
Potencia nominal	349 kW	

Descripción	Caldera de uso ocasional	
Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activa <input type="checkbox"/> Inactiva <input type="checkbox"/> Stand by <input type="checkbox"/> Dejó de funcionar	
Modo de Operación	<input checked="" type="checkbox"/> Habitual <input type="checkbox"/> Alternativa	

Fuente #2

CCF8	<p>5) Caldera de combustión externa</p> <p>6) Calefacción</p> <p>7) Petróleo Diesel – Petróleo N°2</p> <p>8) Menor a 10 millones Btu/hr (15.000)</p>	<p>Referencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual básico de operaciones 2013. Deigener Ltda. • Manual de instrucciones para instalación, uso y mantenimiento. IVAR Industry & Servicios industriales ingeniería. Curicó.
Consumo nominal	28 lts/hr	
Potencia nominal	349 kW	
Descripción	Caldera de uso ocasional	
Estado	<input type="checkbox"/> Activa <input checked="" type="checkbox"/> Inactiva <input type="checkbox"/> Stand by <input type="checkbox"/> Dejó de funcionar	
Modo de Operación	<input type="checkbox"/> Habitual <input checked="" type="checkbox"/> Alternativa	

Quemadores

Quemador 1

Tipo atomización	Mecánica___, Con aire___, Con vapor___, Inyector de combustible <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo quemador	Atmosférico___, Presurizado <input checked="" type="checkbox"/> , Modulante___, Tipo lanza___
Marca	Riello
Modelo	RL 44 TL
Nro. Serie	347031102024005381
Descripción	Quemador de uso ocasional

Quemador 2

Tipo atomización	Mecánica___, Con aire___, Con vapor___, Inyector de combustible <u>X</u>
Tipo quemador	Atmosférico___, Presurizado <u>X</u> , Modulante___, Tipo lanza___
Marca	Riello
Modelo	RL 44 TL
Nro. Serie	347031102162005474
Descripción	Quemador de uso ocasional

F.2.3

Ducto #1

		NOTAS
N° Interno	#1	Caldera (CH120059-3)
Diámetro interno	0.315 mts	315 x 315 mm
Diámetro externo	0.325 mts	325 x 325 mm
Altura total	25.1 mts	se considera el total desde el piso a la salida
Altura del ducto	1.8 mts	corresponde a la longitud del ducto desde el cuerpo de la caldera o equipo hasta la salida del ducto
Altitud	___msn	
Velocidad gases	___m/s	
Temperatura gases	___°C	
Huso	19	Información recolectada
Datum	WGS84	Información recolectada

Ducto #2

		NOTAS
N° Interno	#2	Campana cocina (CH120060-7)
Diámetro interno	0.895 mts	895 x 395 mm
Diámetro externo	0.9 mts	900 x 400 mm
Altura total	28.7 mts	se considera el total desde el piso a la salida
Altura del ducto	8.8 mts	corresponde a la longitud del ducto desde el cuerpo de la caldera o equipo hasta la salida del ducto
Altitud	___msn	
Velocidad gases	___m/s	
Temperatura gases	___°C	
Huso	19	Información recolectada
Datum	WGS84	Información recolectada

Ducto #3

		NOTAS
N° Interno	#3	Ventilación cocina (CH120061-5)
Diámetro interno	0.295 mts	295 x 195 mm
Diámetro externo	0.3 mts	300 x 200 mm
Altura total	19.9 mts	se considera el total desde el piso a la salida
Altura del ducto	19.9 mts	corresponde a la longitud del ducto desde el cuerpo de la caldera o equipo hasta la salida del ducto
Altitud	___msn	
Velocidad gases	___m/s	
Temperatura gases	___°C	
<i>Piso</i>	<i>19</i>	<i>información recolectada</i>
<i>Datum</i>	<i>WGS84</i>	<i>información recolectada</i>

Ducto #4

		NOTAS
N° Interno	#4	Ventilación oficinas (CH120062-3)
Diámetro interno	0.250 mts	250 x 195 mm
Diámetro externo	0.255 mts	255 x 200 mm
Altura total	2 mts	se considera el total desde el piso a la salida
Altura del ducto	2 mts	corresponde a la longitud del ducto desde el cuerpo de la caldera o equipo hasta la salida del ducto
Altitud	___msn	
Velocidad gases	___m/s	
Temperatura gases	___°C	
<i>Piso</i>	<i>19</i>	<i>información recolectada</i>
<i>Datum</i>	<i>WGS84</i>	<i>información recolectada</i>

Ducto #5

		NOTAS
N° Interno	#5	Ventilación lavandería (CH120063-1)
Diámetro interno	0.275 mts	275 x 228 mm
Diámetro externo	0.280 mts	280 x 233 mm
Altura total	2 mts	se considera el total desde el piso a la salida
Altura del ducto	2 mts	corresponde a la longitud del ducto desde el cuerpo de la caldera o equipo hasta la salida del ducto
Altitud	___msn	
Velocidad gases	___m/s	
Temperatura gases	___°C	
Huso	19	<i>información recolectada</i>
Datum	WGS84	<i>información recolectada</i>

Equipo de control #2

Marca	Riello Oil RL 44 TL	N° Registro F138
Tipo	<input type="checkbox"/> CICLON SECO <input type="checkbox"/> MULTICLON <input type="checkbox"/> CICLON HUMEDO <input type="checkbox"/> LAVADOR VENTURI <input type="checkbox"/> LAVADOR SIMPLE (SCUBBER) <input type="checkbox"/> FILTRO DE MANGAS <input type="checkbox"/> DECANTADOR SECO <input type="checkbox"/> DECANTADOR HUMEDO <input type="checkbox"/> PRECIPITADOR ELECTROESTATICO <input type="checkbox"/> FILTRO DE CARTUCHO <input type="checkbox"/> TORRE DE ABSORCION CARBON <input type="checkbox"/> TORRE DE ABSORCION AGUA <input type="checkbox"/> TORRE DE ABSORCION <input type="checkbox"/> CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA) <input type="checkbox"/> INCINERADOR <input type="checkbox"/> CONDENSADOR <input type="checkbox"/> DEMISTER <input type="checkbox"/> RECIRCULACION DE GASES <input type="checkbox"/> INYECCION DE VAPOR O AGUA <input checked="" type="checkbox"/> QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE <input type="checkbox"/> REDUCCION CATALITICA SELECTIVA (INYECCION DE AMONIACO) <input type="checkbox"/> CIRCULACION DE LECHO FLUIDIZADO <input type="checkbox"/> PLANTA DE ACIDO <input type="checkbox"/> ABSORVEDOR <input type="checkbox"/> ADSORVEDOR <input type="checkbox"/> BIODIGESTOR <input type="checkbox"/> DESTILADOR <input type="checkbox"/> FILTRO DE CARBON ACTIVADO <input type="checkbox"/> LAVADOR DE OXIDACION CATALITICA <input type="checkbox"/> ABSORCION DUAL	EC006393-2

Equipo de control #3

Marca	Dospel	N° Registro F138
Tipo	<input type="checkbox"/> CICLON SECO <input type="checkbox"/> MULTICICLON <input type="checkbox"/> CICLON HUMEDO <input type="checkbox"/> LAVADOR VENTURI <input type="checkbox"/> LAVADOR SIMPLE (SCUBBER) <input type="checkbox"/> FILTRO DE MANGAS <input type="checkbox"/> DECANTADOR SECO <input type="checkbox"/> DECANTADOR HUMEDO <input type="checkbox"/> PRECIPITADOR ELECTROESTATICO <input type="checkbox"/> FILTRO DE CARTUCHO <input type="checkbox"/> TORRE DE ABSORCION CARBON <input type="checkbox"/> TORRE DE ABSORCION AGUA <input type="checkbox"/> TORRE DE ABSORCION <input type="checkbox"/> CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA) <input type="checkbox"/> INCINERADOR <input type="checkbox"/> CONDENSADOR <input type="checkbox"/> DEMISTER <input type="checkbox"/> RECIRCULACION DE GASES <input type="checkbox"/> INYECCION DE VAPOR O AGUA <input type="checkbox"/> QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE <input type="checkbox"/> REDUCCION CATALITICA SELECTIVA (INYECCION DE AMONIACO) <input type="checkbox"/> CIRCULACION DE LECHO FLUIDIZADO <input type="checkbox"/> PLANTA DE ACIDO <input checked="" type="checkbox"/> ABSORVEDOR <input type="checkbox"/> ADSORVEDOR <input type="checkbox"/> BIODIGESTOR <input type="checkbox"/> DESTILADOR <input type="checkbox"/> FILTRO DE CARBON ACTIVADO <input type="checkbox"/> LAVADOR DE OXIDACION CATALITICA <input type="checkbox"/> ABSORCION DUAL	EC006394-0

Imprimir

Cerrar

DETALLE DEL PAGO

Rut Pagador **81.821.100-7**
Nombre Pagador **Turismo Cocha S.A**
Rut Pagador **818211007**
Fecha de pago **28/06/2019**
Monto **235.620 (Pesos)**
Monto Total **235.620**
Forma de Pago **Abono a Cuenta Corriente**
Glosa **000000000205054170 ITAU**
Estado **Abono- Abonado**
Fecha del Estado **01-08-2019**

Detalle de Pago

N° Documento	S	monto
39325 +		235620

F.3.2

Fuente #1

		NOTAS
N° Interno	#1	
Tipo combustible	Petróleo #2	El CCF6 indica el tipo de combustible a declarar. Debe ser el mismo declarado en F2.2
Detalle	Combustible regular	
Unidad código	Lts	Unidad en que se va a declarar el consumo
Consumo anual		
ENE	1000	Consumo mensual (lts)
FEB	1000	Consumo mensual (lts)
MAR	1000	Consumo mensual (lts)
ABR	1000	Consumo mensual (lts)
MAY	1500	Consumo mensual (lts)
JUN	1000	Consumo mensual (lts)
JUL	1500	Consumo mensual (lts)
AGO	1000	Consumo mensual (lts)
SEP	1000	Consumo mensual (lts)
OCT	1300	Consumo mensual (lts)
NOV	1250	Consumo mensual (lts)
DIC	650	Consumo mensual (lts)

Fuente #2

		NOTAS
N° Interno	#2	
Tipo combustible	Petróleo #2	El CCF6 indica el tipo de combustible a declarar. Debe ser el mismo declarado en F2.2
Detalle	Combustible regular	
Unidad código	Lts	Unidad en que se va a declarar el consumo
Consumo anual		
ENE	1000	Consumo mensual (lts)
FEB	1000	Consumo mensual (lts)
MAR	1000	Consumo mensual (lts)
ABR	1000	Consumo mensual (lts)
MAY	1500	Consumo mensual (lts)
JUN	1000	Consumo mensual (lts)
JUL	1500	Consumo mensual (lts)
AGO	1000	Consumo mensual (lts)
SEP	1000	Consumo mensual (lts)
OCT	1300	Consumo mensual (lts)
NOV	1250	Consumo mensual (lts)
DIC	650	Consumo mensual (lts)

F.3.4

Fuente #1

Días de funcionamiento al mes													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Horas de funcionamiento al mes													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
36	35	36	36	53	36	53	36	36	46	44	27		
Datos del horómetro													
	<i>Fecha</i>					<i>Hora</i>			<i>Lectura</i>				
<i>Inicio</i>													
<i>Termino</i>													

Fuente #2

Días de funcionamiento al mes													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Horas de funcionamiento al mes													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
36	35	36	36	53	36	53	36	36	46	44	27		
Datos del horómetro													
	<i>Fecha</i>					<i>Hora</i>			<i>Lectura</i>				
<i>Inicio</i>													
<i>Termino</i>													

F.3.5

Fuente #1

Registrar la probabilidad de funcionamiento de la fuente a una determinada hora del día para toda la semana, es decir, hay que marcar los horarios y días en que se utiliza (comportamiento promedio mensual).

Día/Hora	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Lunes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Miércoles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Jueves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Viernes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Sábado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Domingo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Observaciones	La ignición de las calderas se activa sola y exclusivamente (de forma automática) para mantener la temperatura del agua en los contenedores.																								

Fuente #2

Registrar la probabilidad de funcionamiento de la fuente a una determinada hora del día para toda la semana, es decir, hay que marcar los horarios y días en que se utiliza (comportamiento promedio mensual).

Día/Hora	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Lunes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Miércoles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Jueves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Viernes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Sábado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Domingo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Observaciones	La ignición de las calderas se activa sola y exclusivamente (de forma automática) para mantener la temperatura del agua en los contenedores.																							

F.3.6

Fuente #1

ID	Nro Registro Unidad Focal	Nro Registro Aguas Arriba
0	CA013443M01-0	Descarga Directa

Fuente #2

ID	Nro Registro Unidad Focal	Nro Registro Aguas Arriba
1	CA013444M01-9	Descarga Directa