

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL


(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

| 1. ANTECEDENTES | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1.1 Fecha de Inspección: 02.06.2020 | | 1.2 Hora de inicio: 15:00 | | 1.3 Hora de término: 15:45 |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: FRIGOSUR LIMITADA | | | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: OPERACION | |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: VARIANTE A CATO KM 2 | | | Comuna: CHILLAN | Región: ÑUBLE |
| 1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: SOCIEDAD FAENADORA FRIGOSUR LIMITADA | | | Domicilio Titular: VARIANTE A CATO KM 2 | |
| RUT o RUN: 76.022.744-7 | | Teléfono: 42-2970782 | | Correo electrónico: ADELAIDAFRIGOSUR@GMAIL.COM FRIGOSURAMBIENTAL@GMAIL.COM |
| 1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: SOCIEDAD FAENADORA FRIGOSUR LIMITADA | | | Domicilio: VARIANTE A CATO KM 2 | |
| RUT o RUN: 76.022.744-7 | | Teléfono: 42-2970782 | | Correo Electrónico: FRIGOSURAMBIENTAL@GMAIL.COM |
| 1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: CLAUDIO VELIZ | | | Domicilio: VARIANTE A CATO KM 2 | |
| RUT o RUN: 11.920.419.0 | | Teléfono: 42-2970782 | | Correo electrónico: CLAUDIOVELIZT@GMAIL.COM |
| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | | |
| 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada | | 2.2 <input type="checkbox"/> No programada | Denuncia: <input type="checkbox"/> | Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Otro: <input type="checkbox"/> | | |
| DS 48/16 | | | | |
| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL | | | | |
| FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL – GEC 2020 | | | | |
| 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS | | | | |
| D.S. 46/16 | | | | |
| 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| 5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <u>X</u> ___ | 5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <u>X</u> ___ | 5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <u>X</u> NO ___ |
| 5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <u>X</u> NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta) | | |
| En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: | | |
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | | SI <u>X</u> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | | SI <u>X</u> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | | SI <u>X</u> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | | SI <u>X</u> NO ___ |
| 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL | | |
| SIN OBSERVACIONES | | |
| 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS | | |
| Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 15:00 hrs, donde se durante episodio de Pre-Emergencia Ambiental del Plan de Descontaminación Ambiental de Chillán y Chillán Viejo, al respecto: | | |
| 1. La caldera de vapor SSÑUB-88 marca ITS.YEVENE IGNEOTUBULAR - ESCOCESA al momento de la visita se encuentra en plena OPERACIÓN , utilizando combustible del tipo aceite reciclado. Se informa al encargado Sr. Claudio Veliz, que corresponde a un día de PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL , donde este tipo de equipos no pueden operar por mantener una potencia térmica de más de 75 KWt. | | |
| 2. Durante la actividad se da cuenta que existen trabajos complementarios de habilitación de red de gas con empresa Gasco, donde se informa que la empresa busca cambiar matriz energética de Aceite Reciclado a Gas a fines de Junio de 2020. | | |
| Finalmente se hace presente que el Art. 67 del DS 48/16 establece restricciones operacionales a las instalaciones que presentes calderas superiores a 75 KWt ante episodios críticos de Alerta, Preemergencia y Emergencia Ambiental. En este caso particular la caldera se encuentra en plena operación durante la fiscalización. | | |
| 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR | | |
| N° | Descripción | |
| | | |

| | |
|--|---|
| Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) Plazo 10 días | Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes Avenida Libertad 790 Chillán. plataforma no presencial oficinadepartes@sma.gob.cl |
|--|---|

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección

| Nombre | Organismo | Firma |
|-------------------------|-----------|---|
| CRISTIAN LINEROS LUENGO | SMA |  |
| | | |
| | | |

10. OTROS ASISTENTES



| Nombre | Institución/Empresa | Firma |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| CLAUDIO VELIZ | FRIGOSUR | NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA |
| | | |

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

| | |
|---|---|
| 11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____ Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19. |
|---|---|

Fotos 22.05.2020

Hallazgo de caldera en plena operación durante la fiscalización

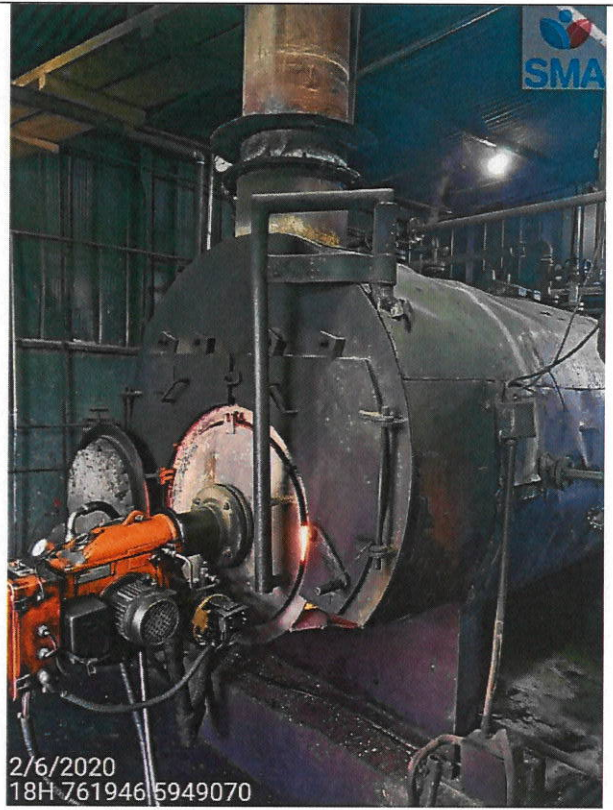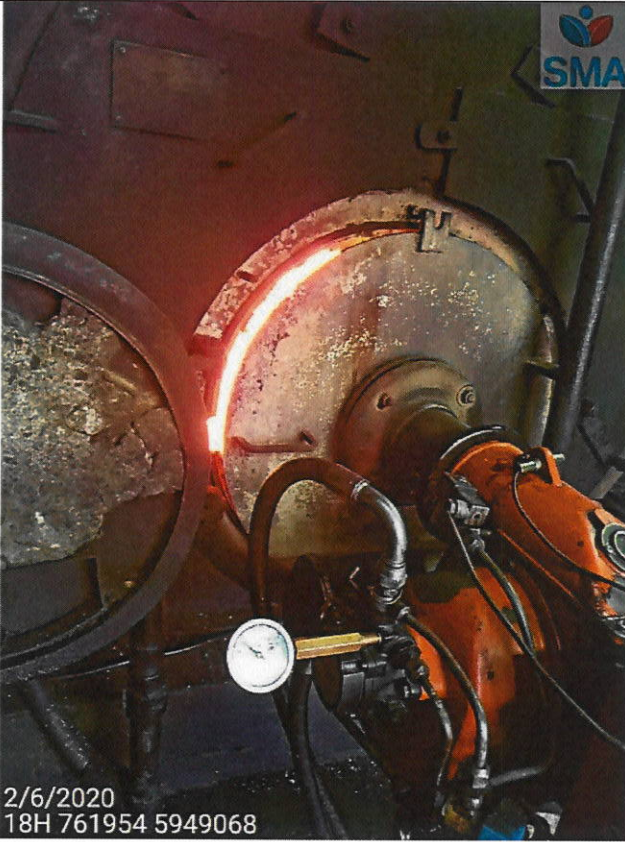

Constatación de trabajos de habilitación de Red de Gas Empresa Gasco hacia Caldera en operación.

