

## 2 REPORTE TÉCNICO D.S. N°38/2011 MMA

### 2.1 RECEPTOR 1

#### REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

#### FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

##### IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

|                                                     |                                                      |                 |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Nombre o razón social                               | Dispositivo de aire acondicionado en casa particular |                 |         |
| RUT                                                 | N/A                                                  |                 |         |
| Dirección                                           | Av. San Carlos N°1233                                |                 |         |
| Comuna                                              | Puente Alto                                          |                 |         |
| Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) | H3                                                   |                 |         |
| Datum                                               | WGS84                                                | Huso            | 19 H    |
| Coordenada Norte                                    | 6.281.069                                            | Coordenada Este | 352.210 |

##### CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

|                            |                                                      |                                                 |                                                      |                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Actividad Productiva       | <input type="checkbox"/> Industrial                  | <input type="checkbox"/> Agrícola               | <input type="checkbox"/> Extracción                  | <input type="checkbox"/> Otro |
| Actividad Comercial        | <input type="checkbox"/> Restaurant                  | <input type="checkbox"/> Taller Mecánico        | <input type="checkbox"/> Local Comercial             | <input type="checkbox"/> Otro |
| Actividad Esparcimiento    | <input type="checkbox"/> Discoteca                   | <input type="checkbox"/> Recinto Deportivo      | <input type="checkbox"/> Cultura                     | <input type="checkbox"/> Otro |
| Actividad de Servicio      | <input type="checkbox"/> Religioso                   | <input type="checkbox"/> Salud                  | <input type="checkbox"/> Comunitario                 | <input type="checkbox"/> Otro |
| Infraestructura Transporte | <input type="checkbox"/> Terminal                    | <input type="checkbox"/> Taller de Transporte   | <input type="checkbox"/> Estación Intermedia         | <input type="checkbox"/> Otro |
| Infraestructura Sanitaria  | <input type="checkbox"/> Planta de Tratamiento       | <input type="checkbox"/> Relleno Sanitario      | <input type="checkbox"/> Instalación de Distribución | <input type="checkbox"/> Otro |
| Infraestructura Energética | <input type="checkbox"/> Generadora                  | <input type="checkbox"/> Distribución Eléctrica | <input type="checkbox"/> Comunicaciones              | <input type="checkbox"/> Otro |
| Faena Constructiva         | <input type="checkbox"/> Construcción                | <input type="checkbox"/> Demolición             | <input type="checkbox"/> Reparación                  | <input type="checkbox"/> Otro |
| Otro (Especificar)         | Dispositivo de aire acondicionado en casa particular |                                                 |                                                      |                               |

##### INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

| Identificación sonómetro                                                                 |                                        |        |                             |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|
| Marca                                                                                    | Rion                                   | Modelo | NL-20                       | N° serie | 00643710 |
| Fecha de emisión Certificado de Calibración                                              |                                        |        | 19/05/2021                  |          |          |
| Número de Certificado de Calibración                                                     |                                        |        | SON20210021                 |          |          |
| Identificación calibrador                                                                |                                        |        |                             |          |          |
| Marca                                                                                    | Rion                                   | Modelo | NC-73                       | N° serie | 10800122 |
| Fecha de emisión Certificado de Calibración                                              |                                        |        | 19/05/2021                  |          |          |
| Número de Certificado de Calibración                                                     |                                        |        | CAL20210016                 |          |          |
| Ponderación en frecuencia                                                                | A                                      |        | Ponderación temporal        | Lenta    |          |
| Verificación de Calibración en Terreno                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si |        | <input type="checkbox"/> No |          |          |
| Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos. |                                        |        |                             |          |          |

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**  
Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

**IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR**

|                                                     |                            |                                        |                              |                             |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Receptor N°                                         | 1                          |                                        |                              |                             |                                |
| Calle                                               | Av. San Carlos             |                                        |                              |                             |                                |
| Número                                              | 1237                       |                                        |                              |                             |                                |
| Comuna                                              | Puente Alto                |                                        |                              |                             |                                |
| Datum                                               | WGS84                      | Huso                                   | 19 H                         |                             |                                |
| Coordenada Norte                                    | 6.281.066                  | Coordenada Este                        | 352.203                      |                             |                                |
| Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) | H3                         |                                        |                              |                             |                                |
| N° de Certificado de Informaciones Previas*         | ----                       |                                        |                              |                             |                                |
| Zonificación DS N° 38/11 MMA                        | <input type="checkbox"/> I | <input checked="" type="checkbox"/> II | <input type="checkbox"/> III | <input type="checkbox"/> IV | <input type="checkbox"/> Rural |

*\*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)*

**CONDICIONES DE MEDICIÓN**

|                                                      |                                                      |                                                    |   |                           |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Fecha medición                                       | 13/09/2022                                           |                                                    |   |                           |   |
| Hora inicio medición                                 | 22:49                                                |                                                    |   |                           |   |
| Hora término medición                                | 23:10                                                |                                                    |   |                           |   |
| Periodo de medición                                  | <input type="checkbox"/> 7:00 a 21:00 h              | <input checked="" type="checkbox"/> 21:00 a 7:00 h |   |                           |   |
| Lugar de medición                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Medición Interna | <input type="checkbox"/> Medición Externa          |   |                           |   |
| Descripción del lugar de medición                    | Sala de estar en 2° piso.                            |                                                    |   |                           |   |
| Condiciones de ventana (en caso de medición interna) | <input checked="" type="checkbox"/> Ventana Abierta  | <input type="checkbox"/> Ventana Cerrada           |   |                           |   |
| Identificación ruido de fondo                        | Imperceptible.                                       |                                                    |   |                           |   |
| Temperatura [°C]                                     | -                                                    | Humedad [%]                                        | - | Velocidad de viento [m/s] | - |

|                                                                          |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)         | Andrés Carini S. |  |
| Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) | Acustec Ltda.    |                                                                                       |

**Nota:**

- Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado.
- Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición.
- Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**  
Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

**FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Croquis | <input checked="" type="checkbox"/> Imagen Satelital |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|

**Leyenda**

- ★ Fuente de Ruido
- 📍 Lugar de Medición
- 📶 Receptor
- Unidad Inspeccionada

N

10 m

Google Earth

Imágenes ©2022 Maxar Technologies

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Origen de la imagen Satelital | Google Earth |
| Escala de la imagen Satelital | Según imagen |

**LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA**

| Datum   |                    | WGS84       |           | Huso       |                   | 19 H        |           |
|---------|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Fuentes |                    |             |           | Receptores |                   |             |           |
| Símbolo | Nombre             | Coordenadas |           | Símbolo    | Nombre            | Coordenadas |           |
| AC      | Aire acondicionado | N           | 6.281.074 | 1          | Receptor N°1      | N           | 6.281.066 |
|         |                    | E           | 352.207   |            |                   | E           | 352.203   |
|         |                    | N           |           | LM1        | Lugar de Medición | N           | 6.281.071 |
|         |                    | E           |           |            |                   | E           | 352.204   |
|         |                    | N           |           |            |                   | N           |           |
|         |                    | E           |           |            |                   | E           |           |
|         |                    | N           |           |            |                   | N           |           |
|         |                    | E           |           |            |                   | E           |           |


Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**  
Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

**FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO**

**REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA**

|                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Identificación Receptor N°                                         | 1                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Medición Interna (tres puntos) | <input type="checkbox"/> Medición externa (un punto) |



Punto 1

NPSeq

|      |
|------|
| 36,8 |
| 37,1 |
| 35,9 |

NPSmin

|      |
|------|
| 36,2 |
| 36,3 |
| 34,9 |

NPSmáx

|      |
|------|
| 38,1 |
| 38,2 |
| 38,5 |

Punto 2

NPSeq

|      |
|------|
| 35,4 |
| 37,2 |
| 36,9 |

NPSmin

|      |
|------|
| 34,6 |
| 36,2 |
| 36,0 |

NPSmáx

|      |
|------|
| 36,5 |
| 38,3 |
| 39,3 |

Punto 3

NPSeq

|      |
|------|
| 37,1 |
| 35,8 |
| 35,3 |

NPSmin

|      |
|------|
| 36,3 |
| 35,1 |
| 34,8 |

NPSmáx

|      |
|------|
| 37,9 |
| 36,4 |
| 37,6 |

**REGISTRO DE RUIDO DE FONDO**

|                                   |                             |                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Ruido de fondo afecta la medición | <input type="checkbox"/> Sí | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Fecha:                            | -                           | Hora: -                                |


|       |    |     |     |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' |
| NPSeq | -  | -   | -   | -   | -   | -   |

**Observaciones:**

Durante la medición es perceptible el campo sonoro de la Unidad Inspeccionada: Equipo de aire acondicionado.

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**  
Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

**FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO**

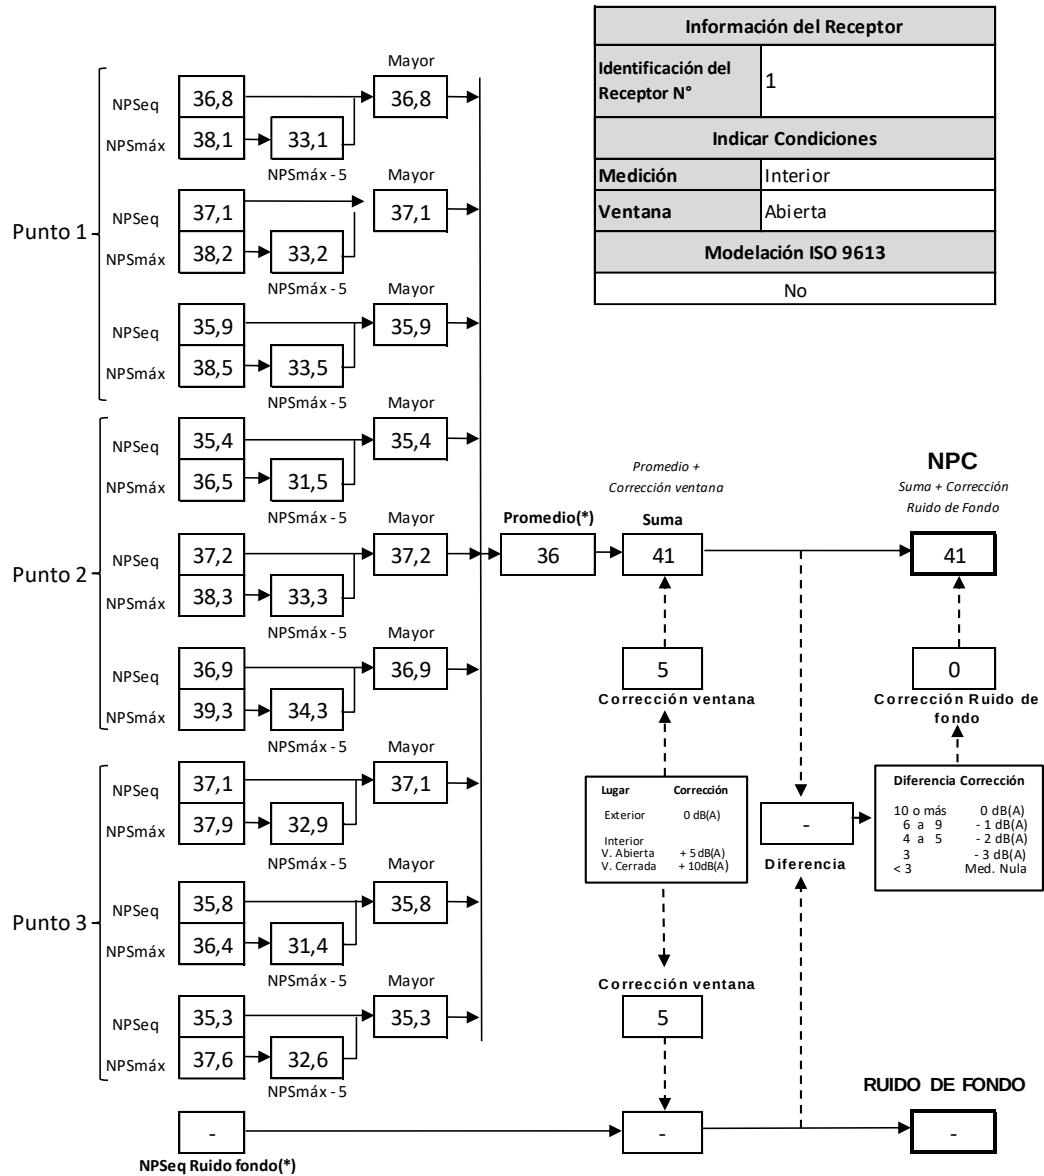

(\*) Aproximar a números enteros

## 2.2 EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

**TABLA DE EVALUACIÓN**

| Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de fondo [dBA] | Zona DS N°38/11 | Periodo (Diurno / Nocturno) | Límite [dBA] | Estado (Supera / No Supera) |
|-------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1           | 41        | No afecta            | II              | Nocturno                    | 45           | No Supera                   |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |
|             |           |                      |                 |                             |              |                             |

**OBSERVACIONES**

Durante la evaluación, se percibe equipo de aire acondicionado, proveniente de la Unidad Fiscalizable. La actividad se lleva a cabo de manera óptima.

**ANEXOS**


| N° | Descripción                               |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | Registro fotográfico de mediciones        |
| 2  | Certificados de calibración instrumental  |
| 3  | Instrumentos de planificación territorial |

**RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)**

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha del Reporte</b>          | 21-09-2022                                                                          |
| <b>Nombre Representante Legal</b> | José Francisco Echeverría Edwards                                                   |
| <b>Firma Representante Legal</b>  |  |

### **3 ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDICIONES**

#### **3.1 LUGARES DE MEDICIÓN POR RECEPTOR**

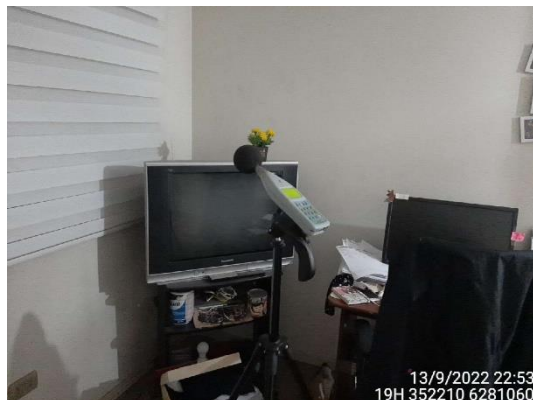

Receptor 1

#### **3.2 FUENTES DE RUIDO DURANTE MEDICIONES**



Equipo de aire acondicionado

## 4 ANEXO 2 - CERTIFICADOS CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL



### CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Código: SON20210021 LCA – Laboratorio de Calibración Acústica.

Página 1 de 7 páginas

#### DATOS DEL SONÓMETRO

FABRICANTE SONÓMETRO : RION  
  
MODELO SONÓMETRO : NL-20  
  
NÚMERO SERIE SONÓMETRO : 00643710  
  
MARCA MICRÓFONO : RION  
  
MODELO MICRÓFONO : UC-52  
  
NÚMERO SERIE MICRÓFONO : 155098


#### DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE : ACUSTEC LIMITADA  
  
DIRECCIÓN : VALDEPEÑAS N°320, LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA

#### DATOS DE LA CALIBRACIÓN

LUGAR DE CALIBRACIÓN : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACÚSTICA ISP  
  
FECHA RECEPCIÓN : 14/05/2021  
  
FECHA CALIBRACIÓN : 18/05/2021  
  
FECHA EMISIÓN INFORME : 19/05/2021

**Juan Carlos Valenzuela Illanes**  
Encargado Laboratorio de Calibración Acústica

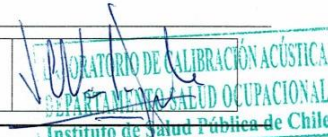

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando únicamente al instrumento sometido a ensayo.

Este Informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio de Calibración Acústica del Instituto de Salud Pública de Chile, que lo expide.

Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile  
Marathon 1000 – Nuñoa – Santiago – Chile.  
Tel.: (56 – 2) 2575 55 61.  
[www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

Código: SON20210021

Página 2 de 7 páginas

- **CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:**  
T = 21.3 °C      H.R. = 44.5 %      P = 94.9 kPa
- **PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN:**  
ME-512.03-001 Calibración de Sonómetros Según Norma Técnica IEC 61672-3:2006 de Sonómetros.
- **ESPECIFICACIÓN METROLÓGICA APLICADA:**  
Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma IEC 61672-3:2006 de Sonómetros. Dichas tolerancias son las indicadas para un grado de precisión del instrumento Clase 2.
- **INCERTIDUMBRE**  
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura  $k=2$  que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
- **RESUMEN DE RESULTADOS:**

| Apartado de la especificación metrológica (Ref. IEC 61672-3:2006)             |                                  | Resultado |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Indicación a la frecuencia de comprobación de la calibración (Apartado 9)     |                                  | POSITIVO  |
| Ruido intrínseco (Apartado 10)                                                | Micrófono Instalado              | N/A       |
|                                                                               | Dispositivo de entrada eléctrica | POSITIVO  |
| Ponderación frecuencial con señales acústicas (Apartado 11)                   | Ponderación frecuencial A        | N/A       |
|                                                                               | Ponderación frecuencial C        | POSITIVO  |
| Ponderación frecuencial con señales eléctricas (Apartado 12)                  | Ponderación frecuencial A        | POSITIVO  |
|                                                                               | Ponderación frecuencial C        | POSITIVO  |
|                                                                               | Ponderación frecuencial lineal   | POSITIVO  |
|                                                                               | Ponderación frecuencial Z        | N/A       |
| Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz (Apartado 13)                | Ponderaciones frecuenciales      | POSITIVO  |
|                                                                               | Ponderaciones temporales         | POSITIVO  |
| Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14)         |                                  | POSITIVO  |
| Linealidad de nivel incluyendo el selector de márgenes de nivel (Apartado 15) |                                  | POSITIVO  |
| Respuesta a tren de ondas (Apartado 16)                                       | Ponderación temporal Fast        | POSITIVO  |
|                                                                               | Ponderación temporal Slow        | POSITIVO  |
|                                                                               | Nivel promediado en el tiempo    | POSITIVO  |
| Nivel de sonido con ponderación C de pico (Apartado 17)                       |                                  | N/A       |
| Indicación de sobrecarga (Apartado 18)                                        |                                  | POSITIVO  |

- Resultado **POSITIVO** significa que el instrumento cumple con la especificación metrológica aplicada.
- Resultado **NEGATIVO** significa que el instrumento no cumple con la especificación metrológica aplicada.
- Resultado **N/A** significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

▪ **PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN:**

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por el INN o por Laboratorios internacionales acreditados.

| INSTRUMENTO                   | MARCA           | MODELO                   | Nº SERIE              | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | CALIBRADO POR |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Generador de funciones        | STANDFORD       | DS360                    | 88431                 | 20-JG-CA-06800             | DTS           |
| Generador Multifrecuencia     | BRUEL & KJAER   | 4226                     | 2692339               | 20LAC20652F01              | LACAINAC      |
| Módulo de presión Barométrica | BERLIN-STEGLITZ | -                        | 10227                 | SMI-119443P                | SMI SPA       |
| Termohigrómetro               | AHLBORN         | Almemo 2490<br>FHA646-E1 | H09050234<br>09070450 | H00393                     | ENAER         |

**Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile**

Marathon 1000 – Nuñoa – Santiago – Chile.

Tel.: (56 – 2) 2575 55 61.

[www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

Código: SON20210021

Página 3 de 7 páginas

### INDICACIÓN A LA FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Frecuencial (dB) | Corrección (dB) | Ajustado | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 94.01             | 1000            | 0                            | 0.1             | NO       | 93.99            | 93.91               | 0.08            | 0.20   | 1.4                      | -1.4                     |

### RUIDO INTRÍNSECO

#### Dispositivo de Entrada Eléctrica

| Ponderación Frecuencial | Nivel Leído (dB) | U (dB) | Especificación Fabricante (dB) |
|-------------------------|------------------|--------|--------------------------------|
| A                       | 12.90            | 0.058  | 22.00                          |
| C                       | 18.90            | 0.058  | 27.00                          |

### PONDERACIÓN FRECUENCIAL ACÚSTICA

#### Ponderación Frecuencial C

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Frecuencial (dB) | Corrección (dB) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 94.05             | 63              | -0.8                         | 0               | 93.64            | 93.33               | 0.31            | 0.25   | 2.5                      | -2.5                     |
| 94.02             | 125             | -0.2                         | 0               | 94.14            | 93.90               | 0.24            | 0.25   | 2                        | -2                       |
| 93.99             | 250             | 0                            | 0               | 94.09            | 94.07               | 0.02            | 0.23   | 1.9                      | -1.9                     |
| 93.98             | 500             | 0                            | 0               | 94.09            | 94.06               | 0.03            | 0.23   | 1.9                      | -1.9                     |
| 94.01             | 1000            | 0                            | 0.1             | 93.99            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 93.99             | 2000            | -0.2                         | 0.6             | 93.49            | 93.27               | 0.22            | 0.23   | 2.6                      | -2.6                     |
| 93.93             | 4000            | -0.8                         | 1               | 91.59            | 92.21               | -0.62           | 0.23   | 3.6                      | -3.6                     |
| 94.08             | 8000            | -3                           | 3.9             | 86.54            | 87.26               | -0.72           | 0.25   | 5.6                      | -5.6                     |

Si a la derecha de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metroológica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.


Código: SON20210021

Página 4 de 7 páginas

### PONDERACIÓN FRECUENCIAL

#### Ponderación Frecuencial A

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Frecuencial (dB) | Corrección (eléctrica) (dB) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 101.20            | 63              | -26.2                        | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 2.5                      | -2.5                     |
| 91.10             | 125             | -16.1                        | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 2                        | -2                       |
| 83.60             | 250             | -8.6                         | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 1.9                      | -1.9                     |
| 78.20             | 500             | -3.2                         | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 1.9                      | -1.9                     |
| 75.00             | 1000            | 0                            | 0                           | 75.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 73.80             | 2000            | 1.2                          | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 2.6                      | -2.6                     |
| 74.00             | 4000            | 1                            | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 3.6                      | -3.6                     |
| 76.10             | 8000            | -1.1                         | 0                           | 75.20            | 75.00               | 0.20            | 0.18   | 5.6                      | -5.6                     |

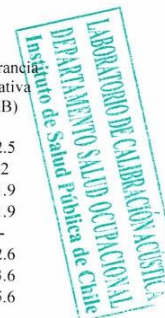

#### Ponderación Frecuencial C

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Frecuencial (dB) | Corrección (eléctrica) (dB) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 75.80             | 63              | -0.8                         | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 2.5                      | -2.5                     |
| 75.20             | 125             | -0.2                         | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 2                        | -2                       |
| 75.00             | 250             | 0                            | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 1.9                      | -1.9                     |
| 75.00             | 500             | 0                            | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 1.9                      | -1.9                     |
| 75.00             | 1000            | 0                            | 0                           | 75.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 75.20             | 2000            | -0.2                         | 0                           | 75.10            | 75.00               | 0.10            | 0.18   | 2.6                      | -2.6                     |
| 75.80             | 4000            | -0.8                         | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 3.6                      | -3.6                     |
| 78.00             | 8000            | -3                           | 0                           | 75.20            | 75.00               | 0.20            | 0.18   | 5.6                      | -5.6                     |

#### Ponderación Frecuencial Lineal

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Frecuencial (dB) | Corrección (eléctrica) (dB) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 75.00             | 63              | 0                            | 0                           | 74.80            | 75.00               | -0.20           | 0.18   | 2.5                      | -2.5                     |
| 75.00             | 125             | 0                            | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 2                        | -2                       |
| 75.00             | 250             | 0                            | 0                           | 74.90            | 75.00               | -0.10           | 0.18   | 1.9                      | -1.9                     |
| 75.00             | 500             | 0                            | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 1.9                      | -1.9                     |
| 75.00             | 1000            | 0                            | 0                           | 75.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 75.00             | 2000            | 0                            | 0                           | 75.10            | 75.00               | 0.10            | 0.18   | 2.6                      | -2.6                     |
| 75.00             | 4000            | 0                            | 0                           | 75.10            | 75.00               | 0.10            | 0.18   | 3.6                      | -3.6                     |
| 75.00             | 8000            | 0                            | 0                           | 75.00            | 75.00               | 0.00            | 0.18   | 5.6                      | -5.6                     |

Si a la derecha de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metrología aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.

Código: SON20210021

Página 5 de 7 páginas

**LINEALIDAD**

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 126.10            | 8000            | OVERLOAD         | 125.00              | -               | -      | 1.4                      | -1.4                     |
| 125.10            | 8000            | 124.10           | 124.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 124.10            | 8000            | 123.10           | 123.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 123.10            | 8000            | 122.10           | 122.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 122.10            | 8000            | 121.10           | 121.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 121.10            | 8000            | 120.10           | 120.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 120.10            | 8000            | 119.00           | 119.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 119.10            | 8000            | 118.10           | 118.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 118.10            | 8000            | 117.10           | 117.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 117.10            | 8000            | 116.00           | 116.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 116.10            | 8000            | 115.00           | 115.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 115.10            | 8000            | 114.00           | 114.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 110.10            | 8000            | 109.10           | 109.00              | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 105.10            | 8000            | 104.00           | 104.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 100.10            | 8000            | 99.00            | 99.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 95.10             | 8000            | 94.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 90.10             | 8000            | 89.10            | 89.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 85.10             | 8000            | 84.10            | 84.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 80.10             | 8000            | 79.10            | 79.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 75.10             | 8000            | 74.10            | 74.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 70.10             | 8000            | 69.10            | 69.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 65.10             | 8000            | 64.10            | 64.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 60.10             | 8000            | 59.10            | 59.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 55.10             | 8000            | 54.10            | 54.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 50.10             | 8000            | 49.10            | 49.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 45.10             | 8000            | 44.10            | 44.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 40.10             | 8000            | 39.00            | 39.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 39.10             | 8000            | 38.00            | 38.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 38.10             | 8000            | 37.00            | 37.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 37.10             | 8000            | 36.10            | 36.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 36.10             | 8000            | 35.00            | 35.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 35.10             | 8000            | 34.00            | 34.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 34.10             | 8000            | 33.00            | 33.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 33.10             | 8000            | 32.00            | 32.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 32.10             | 8000            | 31.00            | 31.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 31.10             | 8000            | 30.00            | 30.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 30.10             | 8000            | 28.90            | 29.00               | -0.10           | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 29.10             | 8000            | 27.80            | 28.00               | -0.20           | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 28.10             | 8000            | UNDER-RANGE      | 27.00               | -               | -      | 1.4                      | -1.4                     |



Si a la derecha de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metroológica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.

Código: SON20210021

Página 6 de 7 páginas

**LINEALIDAD SELECTOR MÁRGENES DE NIVEL**

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Rango | Rango (dB) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|-------|------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 94.00             | 1000            | Ref   | 30 - 120   | 94.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 104.00            | 1000            | R1    | 40 - 130   | 104.00           | 104.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 125.00            | 1000            | R1    | 40 - 130   | 125.00           | 125.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 84.00             | 1000            | R2    | 20 - 110   | 84.00            | 84.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 105.00            | 1000            | R2    | 20 - 110   | 105.00           | 105.00              | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 74.00             | 1000            | R3    | 20 - 100   | 74.00            | 74.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 95.00             | 1000            | R3    | 20 - 100   | 95.00            | 95.00               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 64.00             | 1000            | R4    | 20 - 90    | 64.10            | 64.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 85.00             | 1000            | R4    | 20 - 90    | 85.10            | 85.10               | 0.00            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 54.00             | 1000            | R5    | 20 - 80    | 54.10            | 54.00               | 0.10            | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |
| 75.00             | 1000            | R5    | 20 - 80    | 75.00            | 75.10               | -0.10           | 0.14   | 1.4                      | -1.4                     |



**DIFERENCIA DE INDICACIÓN**

**Ponderaciones Temporales**

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Temporal | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 94.00             | 1000            | NPS Fast             | 94.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 94.00             | 1000            | NPS Slow             | 94.00            | 94.00               | 0.00            | 0.082  | 0.3                      | -0.3                     |
| 94.00             | 1000            | Leq                  | 94.00            | 94.00               | 0.00            | 0.082  | 0.3                      | -0.3                     |

**Ponderaciones Frecuenciales**

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Ponderación Frecuencial | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 94.00             | 1000            | A                       | 94.00            | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 94.00             | 1000            | C                       | 94.00            | 94.00               | 0.00            | 0.082  | 0.4                      | -0.4                     |
| 94.00             | 1000            | Lineal                  | 94.00            | 94.00               | 0.00            | 0.082  | 0.4                      | -0.4                     |

Si a la derecha de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metroológica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.

Código: SON20210021

Página 7 de 7 páginas

## RESPUESTA A TREN DE ONDAS

### Ponderación temporal Fast

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Duración (ms) | t_exp (s) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 116.00            | 4000.00         | -             | -         | 117.00           | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 116.00            | 4000.00         | 200           | 0.125     | 116.00           | 116.02              | -0.02           | 0.082  | 1.3                      | -1.3                     |
| 116.00            | 4000.00         | 2             | 0.125     | 98.90            | 99.01               | -0.11           | 0.082  | 1.3                      | -2.8                     |
| 116.00            | 4000.00         | 0.25          | 0.125     | 89.90            | 90.01               | -0.11           | 0.082  | 1.8                      | -5.3                     |

### Ponderación temporal Slow

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Duración (ms) | t_exp (s) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 116.00            | 4000.00         | -             | -         | 117.00           | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 116.00            | 4000.00         | 200           | 1         | 109.60           | 109.58              | 0.02            | 0.082  | 1.3                      | -1.3                     |
| 116.00            | 4000.00         | 2             | 1         | 89.90            | 90.01               | -0.11           | 0.082  | 1.3                      | -5.3                     |

### Nivel promediado en el tiempo

| NPA aplicado (dB) | Frecuencia (Hz) | Duración (ms) | Nivel Leído (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|-------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 116.00            | 4000.00         | -             | 117.00           | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 116.00            | 4000.00         | 200           | 110.00           | 110.01              | -0.01           | 0.082  | 1.3                      | -1.3                     |
| 116.00            | 4000.00         | 2             | 89.90            | 90.01               | -0.11           | 0.082  | 1.3                      | -2.8                     |
| 116.00            | 4000.00         | 0.25          | 80.80            | 80.98               | -0.18           | 0.082  | 1.8                      | -5.3                     |

### INDICACIÓN DE SOBRECARGA

| Margen Superior (dB) | Frecuencia (Hz) | Señal de Entrada   | Nivel Sobrecarga (dB) | Nivel Esperado (dB) | Desviación (dB) | U (dB) | Tolerancia positiva (dB) | Tolerancia negativa (dB) |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 130                  | 4000            | Semiciclo positivo | 140.20                | -                   | -               | -      | -                        | -                        |
| 130                  | 4000            | Semiciclo negativo | 140.10                | 140.20              | -0.10           | 0.14   | 1.8                      | -1.8                     |

Si a la derecha de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metroológica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.



**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
Código: CAL20210016  
**LCA – Laboratorio de Calibración Acústica.**

Página 1 de 1 páginas (más un anexo de 2 hojas)

**DATOS DEL CALIBRADOR**

FABRICANTE CALIBRADOR : RION  
MODELO : NC-73  
NÚMERO DE SERIE : 10800122

**DATOS DEL CLIENTE**

CLIENTE : ACUSTEC LIMITADA  
DIRECCIÓN : VALDEPEÑAS N°320, LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA

**DATOS DE LA CALIBRACIÓN**

LUGAR DE CALIBRACIÓN : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACÚSTICA ISP  
FECHA RECEPCIÓN : 14/05/2021  
FECHA CALIBRACIÓN : 18/05/2021  
FECHA EMISIÓN INFORME : 19/05/2021

**Juan Carlos Valenzuela Illanes**  
Encargado Laboratorio de Calibración Acústica



Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando únicamente al instrumento sometido a ensayo.

Este Informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio de Calibración Acústica del Instituto de Salud Pública de Chile, que lo expide.

**Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile**  
Marathon 1000 – Nuñoa – Santiago – Chile.  
Tel.: (56 – 2) 2575 55 61.  
[www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)



Anexo Certificado de Calibración  
Código: CAL20210016  
Página 1 de 2 páginas

▪ **CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:**

T = 21.5 °C      H.R. = 45.4 %      P = 94.9 kPa

▪ **PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN:**

ME 512 03 002 Calibración de Calibradores Acústicos Según Norma Técnica UNE-EN 60942:2005.

▪ **ESPECIFICACIÓN METROLÓGICA APLICADA:**

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B de la norma UNE-EN 60942:2005, de Calibradores Acústicos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precisión del instrumento CLASE 2.

▪ **INCERTIDUMBRE:**

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura  $k=2$  que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

▪ **RESUMEN DE RESULTADOS:**

| Apartados de la especificación metrológica<br>Norma UNE-EN 60942:2005 | Prueba        | Resultado |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Niveles de presión acústica (Apartados 5.2.2 y 5.2.3 – Tabla 1)       | Valor nominal | POSITIVO  |
|                                                                       | Estabilidad   | POSITIVO  |
| Distorsión total (Apartado 5.5 – Tabla 6)                             |               | POSITIVO  |
| Frecuencia (Apartado 5.3.2 – Tabla 3)                                 | Valor nominal | POSITIVO  |

- Resultado **POSITIVO** significa que el instrumento cumple con la especificación metrológica aplicada.
- Resultado **NEGATIVO** significa que el instrumento no cumple con la especificación metrológica aplicada.
- Resultado **N/A** significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

▪ **PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN**

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de laboratorios nacionales acreditados por el INN o por laboratorios internacionales acreditados.

| INSTRUMENTO                   | MARCA           | MODELO                 | Nº SERIE           | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | CALIBRADO POR             |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| Generador de funciones        | STANDFORD       | DS360                  | 88431              | 20-JG-CA-06800             | DTS                       |
| Multímetro Digital            | KEITHLEY        | 2015-P                 | 1247199            | 00294 LCPN ME 2021-04      | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN |
| Módulo de presión Barométrica | BERLIN-STEGLITZ | -                      | 10227              | SMI-119443P                | SMI SPA                   |
| Termohigrómetro               | AHLBORN         | Almemo 2490 FH A646-E1 | H09050234 09070450 | H00393                     | ENAE                      |
| Micrófono Patrón              | BRUEL & KJAER   | 4192                   | 2686091            | CDK2100129                 | BRUEL&KJAER               |

**Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile**  
Marathon 1000 – Nuñoa – Santiago – Chile.  
Tel.: (56 – 2) 2575 55 61.  
[www.ispchi.cl](http://www.ispchi.cl)



Anexo Certificado de Calibración  
Código: CAL20210016  
Página 2 de 2 páginas

### NIVEL DE PRESIÓN SONORA

#### Valor nominal del NPS

| NPS<br>(dB) | Frecuencia<br>(Hz) | Nivel<br>Leído<br>(dB) | Desviación<br>(dB) | Tolerancia<br>Positiva<br>(dB) | Tolerancia<br>Negativa<br>(dB) | Incertidumbre<br>(dB) |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 94.00       | 1000.00            | 94.26                  | 0.26               | 0.75                           | -0.75                          | ± 0.14                |

#### Estabilidad del NPS

| NPS<br>(dB) | Frecuencia<br>(Hz) | Nivel<br>Leído<br>(dB) | Nivel<br>Esperado<br>(dB) | Desviación<br>(dB) | Tolerancia<br>(dB) | Incertidumbre<br>(dB) |
|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 94.00       | 1000.00            | 0.00                   | 0.00                      | 0.00               | 0.20               | ± 0.011               |

### DISTORSIÓN

| NPS<br>(dB) | Frecuencia<br>(Hz) | Distorsión<br>Leída<br>(%) | Distorsión<br>Esperada<br>(%) | Desviación<br>(%) | Tolerancia<br>(%) | Incertidumbre<br>(%) |
|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 94.00       | 1000.00            | 1.166                      | 0.000                         | 1.166             | 4.000             | ± 0.32               |

### FRECUENCIA

#### Valor nominal de la Frecuencia

| NPS<br>(dB) | Frecuencia<br>(Hz) | Frecuencia<br>Exacta<br>(Hz) | Frecuencia<br>Leída<br>(Hz) | Desviación<br>(Hz) | Tolerancia<br>Positiva<br>(Hz) | Tolerancia<br>Negativa<br>(Hz) | Incertidumbre<br>(Hz) |
|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 94.00       | 1000.00            | 1000.00                      | 992.97                      | -7.03              | 20.00                          | -20.00                         | ± 0.50                |

Si a la izquierda de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metroológica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.

## 5 ANEXO 3 – INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Tabla 2. Zonificación y homologación de zonas según Res. Ex. N°491/16 MMA para cada receptor.

| Receptor N° | Zona IPT | Homologación Zona D.S. N°38/2011 MMA | Combinaciones de usos de suelo | Fuente                                                                                  | Figuras asociadas |
|-------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | H3       | II                                   | R+Eq+EP+AV                     | <a href="https://transparencia.mpuntealto.cl/">https://transparencia.mpuntealto.cl/</a> | 1, 2              |

Figura 1. Plano de zonificación del PRC de Puente Alto, área de inspección.

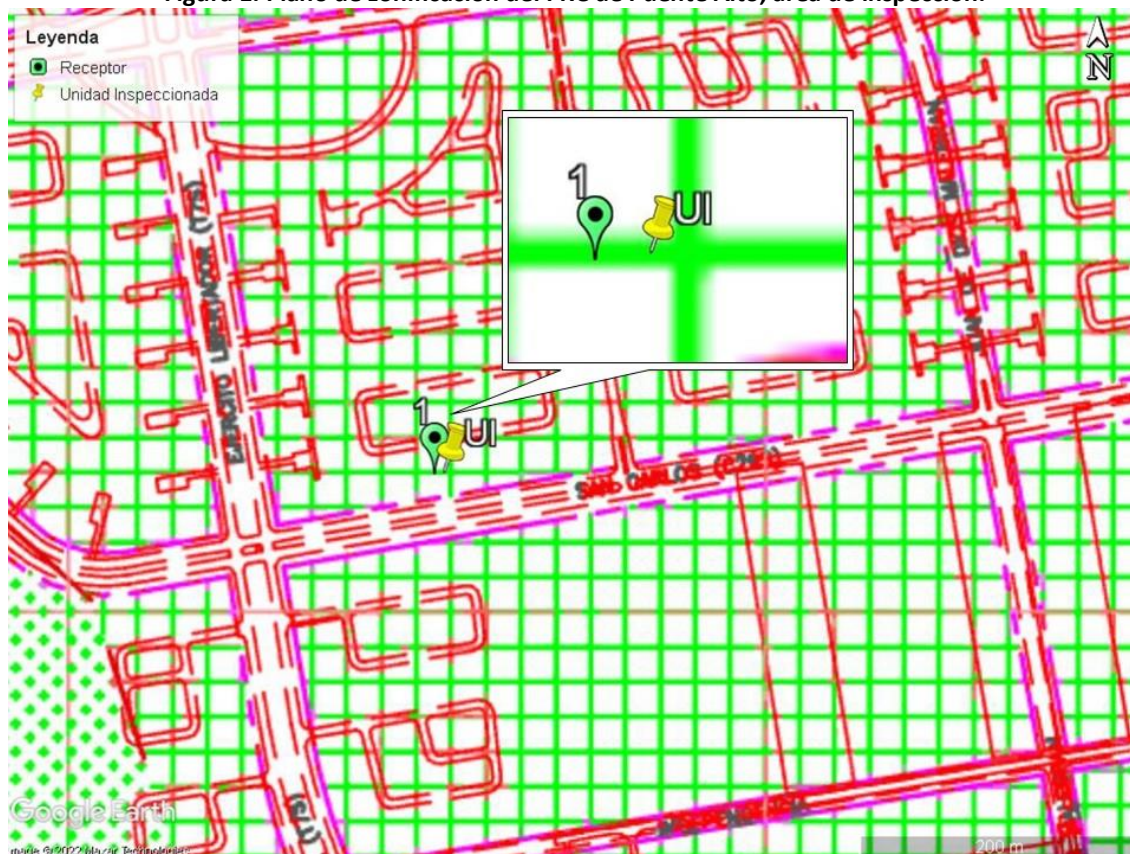


Figura 2. Extracto ordenanza del PRC de Puente Alto, uso de suelo de zona del receptor.

| ZONA<br>H3                  | Residencial y Equipamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de Uso de Suelo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Usos Permitidos             | Residencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <u>Equipamiento de:</u> <b>Salud</b> (clínicas, laboratorios, clínicas dentales, centros de salud y reposo, consultorios, postas, dispensarios); <b>Educación</b> (centros de capacitación, institutos, academias, colegios, liceos, escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios); <b>Culto y Cultura</b> (templos, parroquias, capillas, centro de eventos y convenciones, teatros, bibliotecas, casas de cultura, galerías de arte, auditorios); <b>Social</b> (corporaciones, juntas de vecinos, centros de madres, centros sociales, clubes sociales); <b>Seguridad</b> (cuarteles, comisarías, tenencias, bomberos, retenes); <b>Deporte</b> (centros deportivos, gimnasios, canchas, multicanchas, piscinas, saunas, baños turcos, solariums); <b>Comercio</b> (centros comerciales, locales comerciales, supermercados, ferias libres, locales de venta minorista de combustibles líquidos, ferreterías, restaurantes, fuentes de soda, cyber café); <b>Servicios</b> (servicios de utilidad pública, correos, telégrafos, oficinas en general, centros de pagos, lavanderías, peluquerías, gasfiterías, costurerías y modas, jardines de plantas). |
|                             | <u>Infraestructura de:</u> Vialidad y Aguas Lluvias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Espacio Público, según Artículo 2.1.30, Capítulo 1, Título 2 de la O.G.U.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Área Verde, según Artículo 2.1.31, Capítulo 1, Título 2 de la O.G.U.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Usos Prohibidos             | <u>Equipamiento de:</u> Espardimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Actividades Productivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <u>Infraestructura de:</u> Centrales de Generación o Distribución de Energía; Plantas de Captación, Tratamiento o Distribución de Agua Potable o de Aguas Servidas; Vertederos; Plantas de Transferencia de Basuras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Todo otro uso no indicado como permitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |