

Anexo Fotográfico centro Fresia Sur.

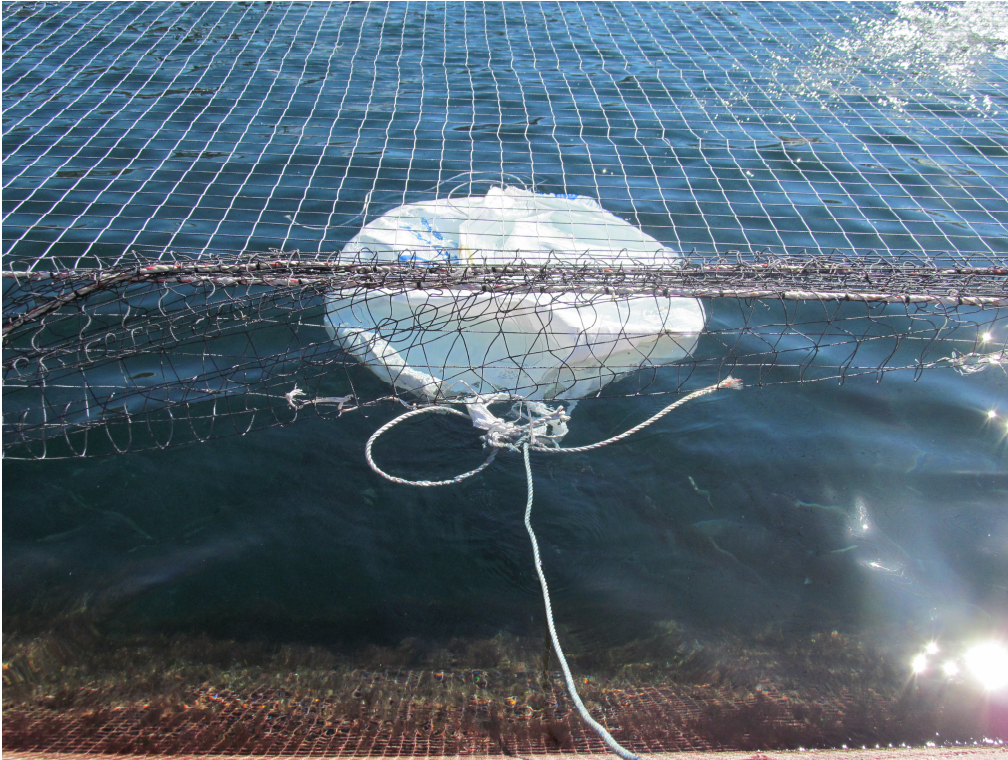


Figura 1. Maxisaco sujeto a baranda del modulo dispuesto para la extracción de mortalidad.



Figura 2. Extracción de mortalidad deficiente.

Figura 3. Barcaza dispuesta en el centro para retiro de mortalidad en bins.



Figura 4. Maxisacos dispuestos en el modulo para la extracción de mortalidad.



Figura 5. Maxisaco sujeto a baranda del modulo, el cual fue encontrado en una segunda visita al centro el 14-04-2013.



Figura 6. Maxisacos sujetos a baranda del modulo, el cual fue encontrado en una segunda visita al centro el 14-04-2013.



Figura 7. Maxisaco sujeto al modulo con un corte en la base de este, el cual fue encontrado en una segunda visita al centro el 14-04-2013.