



**Anexo 2:** Registro de operación interruptores en Trip de la Caldera Recuperadora 17 enero 2014. Las imágenes que se muestran a continuación son guardadas por un sistema propio de Planta Valdivia configurado para registrar cada apertura o cierre de algún interruptor del sistema de distribución de energía eléctrica de PCV.


**Registro N°1:** Trip TG1, solo interruptor 1-4 abierto y comprando 30,2 MW.

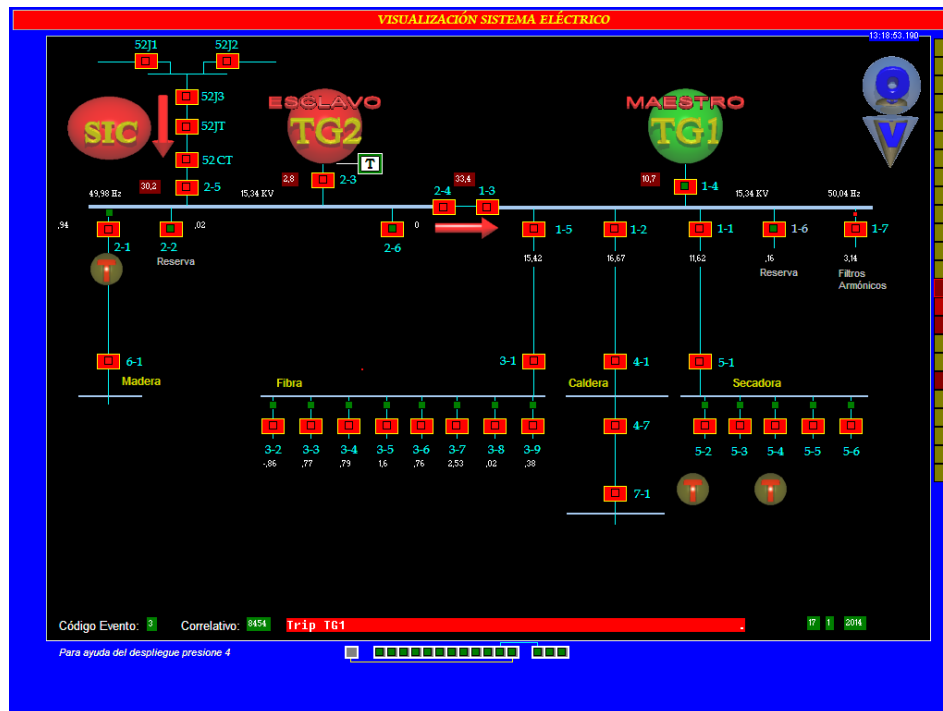

**Registro N°2:** Trip TG2, solo interruptores 1-4 y 2-3 abiertos y comprando 39,7 MW.

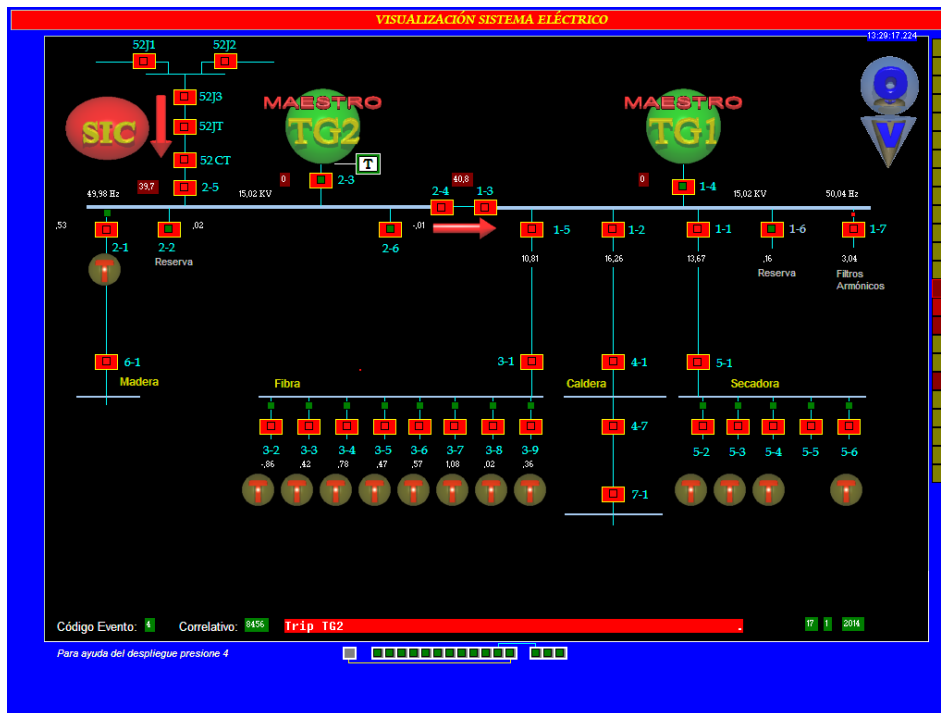

**Registro N°3:** Reposición TG2, solo interruptor 1-4 abierto y comprando 35,5 MW.

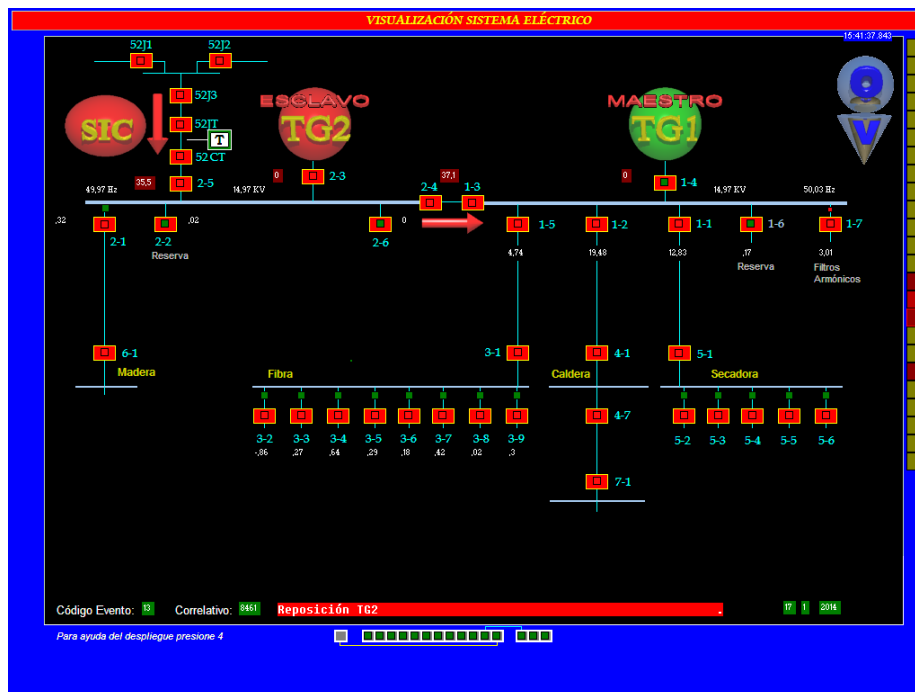

**Registro N°4:** Reposición TG1, vendiendo 7,5 MW.

