




Santiago, 20 de Enero de 2017

GMA N°004/2017

**Señor
Cristián Franz T.
Superintendente del Medio Ambiente
Teatinos 280, Piso 8 y 9
Santiago**

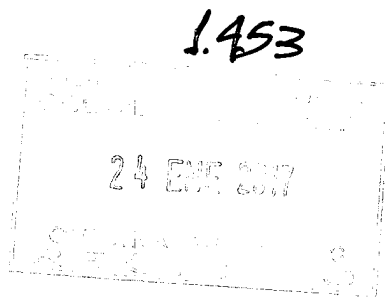

At.: Sra. Marie Claude Plumer, Jefa División de Sanción y Cumplimiento

**Ref.: Complejo Termoeléctrico Nehuenco
Programa de Cumplimiento
Informa Término de Estado de Paralización Unidad Nehuenco II**

De nuestra consideración,

Mediante la Resolución Exenta N° 6/Rol N° F-041-2015 de fecha 09 de agosto de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente autorizó la suspensión temporal de algunas acciones del Programa de Cumplimiento del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, producto de un incendio que afectó al transformador principal de la turbina de gas de la Unidad II y que obligó a la paralización inmediata de dicha instalación.

Conforme a lo anterior, mediante la presente informamos a Usted, que durante la presente semana se ha restablecido la operación en régimen de la Unidad II, reincorporándose al sistema eléctrico y por tanto, ha finalizado el estado de paralización antes informado. Como respaldo de ello se adjunta a la presente la estadística operacional de la Unidad II durante el mes de enero obtenida desde el Sistema Integrado Comercial, Operacional y Presupuestario (SICOP) de Colbún.

Conforme a lo establecido en la citada resolución de la SMA, las acciones suspendidas han sido recalendarizadas para ejecutarse entre los meses de febrero y marzo del presente año, sin que ello afecte las actividades restantes del Programa de Cumplimiento.


Av. Apoquindo 4775, piso II
Las Condes, Santiago-Chile
Tel.:(56-2) 2460 40 00
Fax: (56-2)2460 40 05
www.colbun.cl



Cabe recordar que las acciones recalendarizadas son tres: las N°5 del Objetivo Específico 2 (Ensayos anuales de validación), las N°1 del Objetivo Específico 5 (Pruebas del CEMS de Respaldo) y las N°1 del Objetivo Específico 8 del PDC (Isocinéticas).

Sin otro particular y esperando una favorable acogida, saluda atentamente a Usted,

COLBÚN S.A.

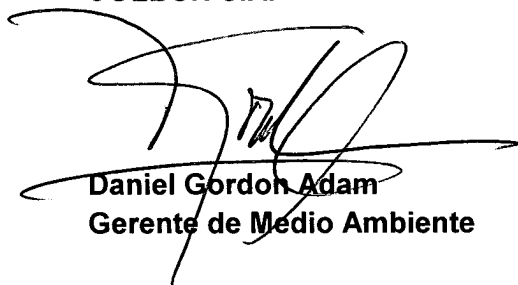

Daniel Gordon Adam
Gerente de Medio Ambiente



Estadística Operacional

Gráficos de la Operación · Centrales Hidro · Centrales Termo · Documentación · Otros Sitios


Clear · Select Report · Nombre

Centrales · Líneas · Operaciones · Estadísticas Mediciones · Operaciones · Elementos · Calidad Agua Mediciones

Estadísticas

Total reg. med	912
Suma	92,037.7
Maximo	90.9
Minimo	3.352

Onopen
 Medicon

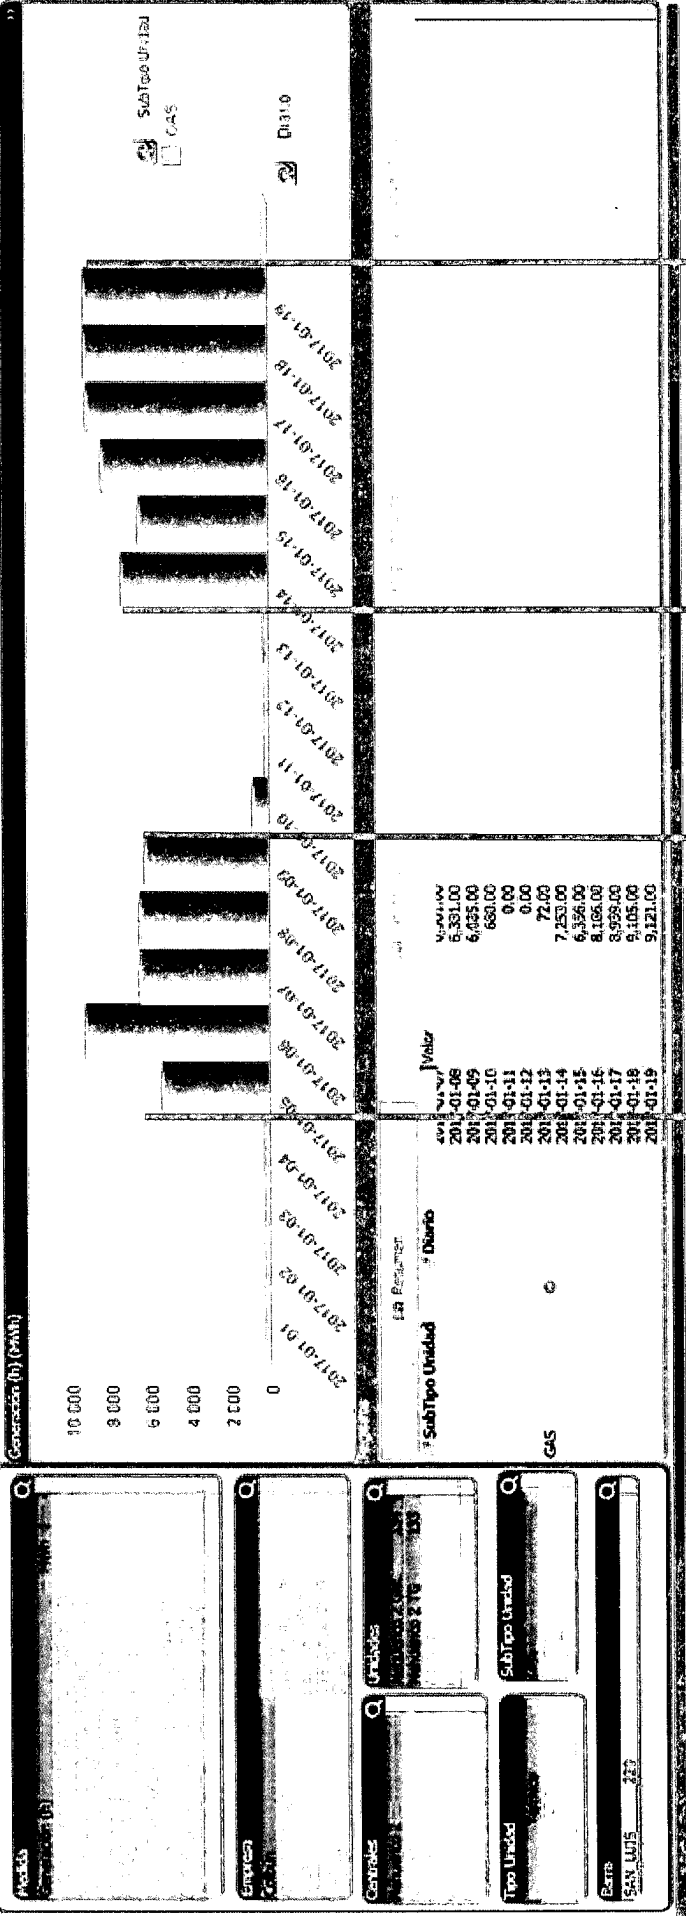

Pruebas Falla Régimen

Generación (MWh) (MWh)
 SubTipo Unidad: GAS
 Valor: 0.00
 Duración: 0.00