



**MEMORANDUM N° : 10765/2017**  
**SANTIAGO, 22/11/2017**

**DE : ESTEBAN DATTWYLER CANCINO**  
**JEFE DE OFICINA REGIONAL (S) OFICINA REGIONAL METROPOLITANA**

**A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

**MOTIVO: TOMAR CONOCIMIENTO**

**MAT. : CARTA N° 81 ALTO MAIPO SPA, ENTREGA CRONO-GRAMA DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE INFILTRACIÓN**

**ESTEBAN DATTWYLER CANCINO**  
**JEFE DE OFICINA REGIONAL (S)**  
**OFICINA REGIONAL METROPOLITANA**

**Adjuntos**

<b>Documento</b>	<b>Fecha Publicación</b>
165/2017 Registro de Ingreso de documento Externo	13/10/2017

**Distribución:**

Evelyn Rayen Fuentes Diaz Funcionarios Oficina Regional Metropolitana  
Nicolas Munoz Toro Funcionarios Oficina Regional Metropolitana  
Gabriela Lucía Luna Wolter Funcionario Sección Equipo Técnico  
Claudio Sebastian Tapia Alvial Instructor Sección Equipo Jurídico

Oficina Regional Metropolitana - Teatinos 280, piso 8 - Teléfono: 26171800



**ALTO MAIPO SpA**

Avda. Rosario Norte #532  
Piso 19, Las Condes Santiago, Chile.  
(56-2) 2686 8900  
www.altomaipo.com

Santiago 13 de octubre de 2017  
**AM 2017/081**

María Isabel Mallea  
Jefa Oficina Regional Metropolitana  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Teatinos 280, Piso 8  
Presente

Ref.: Reporte de incidente de 24 de agosto de 2017, Frente de Trabajo L1, Túnel Las Lajas, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

Mat.: Entrega Cronograma de instalación de Planta de Tratamiento de Aguas de Infiltración.

---

**ANDRES CABELLO BLANCO**, en representación de **ALTO MAIPO SpA**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Rosario Norte 532, piso 19, comuna de Las Condes, por este acto vengo en hacer entrega de cronograma de instalación de Planta de Tratamiento de Aguas de Infiltración en el Frente de Trabajo L1, asociado al Túnel Las Lajas del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

Lo anterior en el marco de las medidas necesarias para hacerse cargo del incidente asociado al sector L1 del proyecto, reportado en el Sistema de Seguimiento Ambiental el pasado 24 de agosto (código RIA2709).


## **ALTO MAIPO SpA**

**AM 2017/081**



Cabe informar que la planta de tratamiento de aguas de infiltración que será instalada posee una capacidad de tratamiento de 25 l/s, que sumada a la capacidad ya instalada en el sector L1, equivale a una capacidad total de tratamiento de 50 l/s, estimándose que a partir de su operación, el próximo 20 de noviembre, se podrá tratar completamente el caudal de infiltración proveniente del Túnel Las Lajas, dando termino con ello al estado excepcional de descarga de emergencia al Rio Maipo.

Verificado lo anterior, se retomará el programa de monitoreo y manejo ambiental de la descarga de aguas de afloramiento de los túneles del proyecto, informado a esta Superintendencia mediante Carta AM164/2015 la cual fue recepcionada el 20 de noviembre 2015.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.

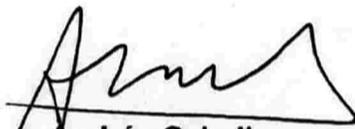

**Andrés Cabello**  
Representante Legal  
Alto Maipo SpA.

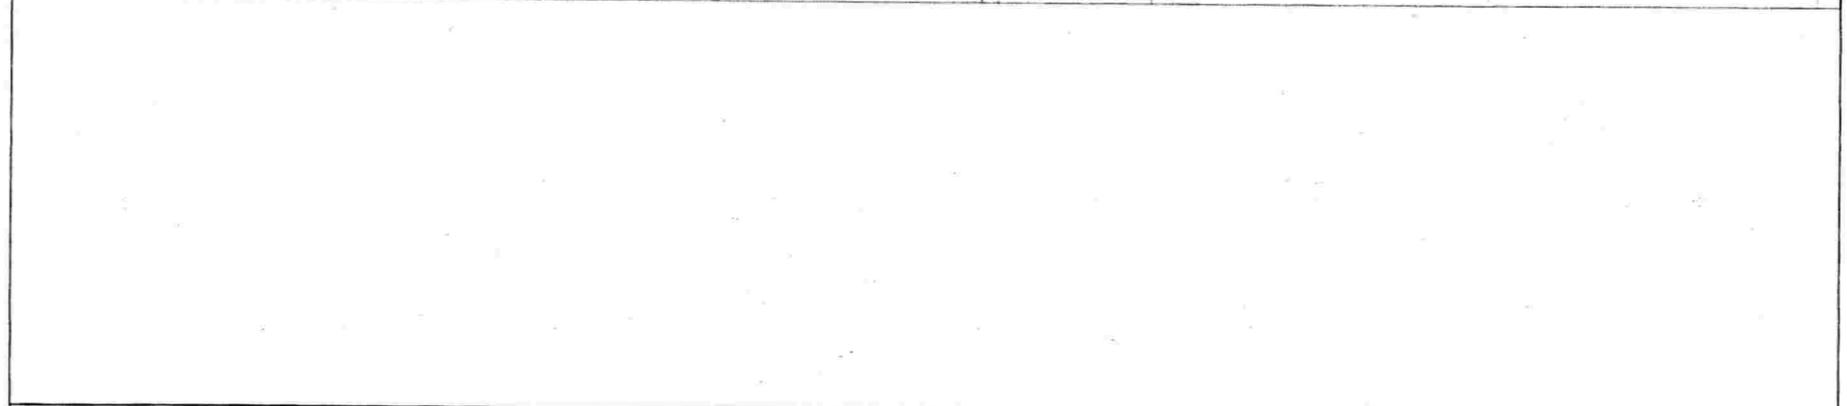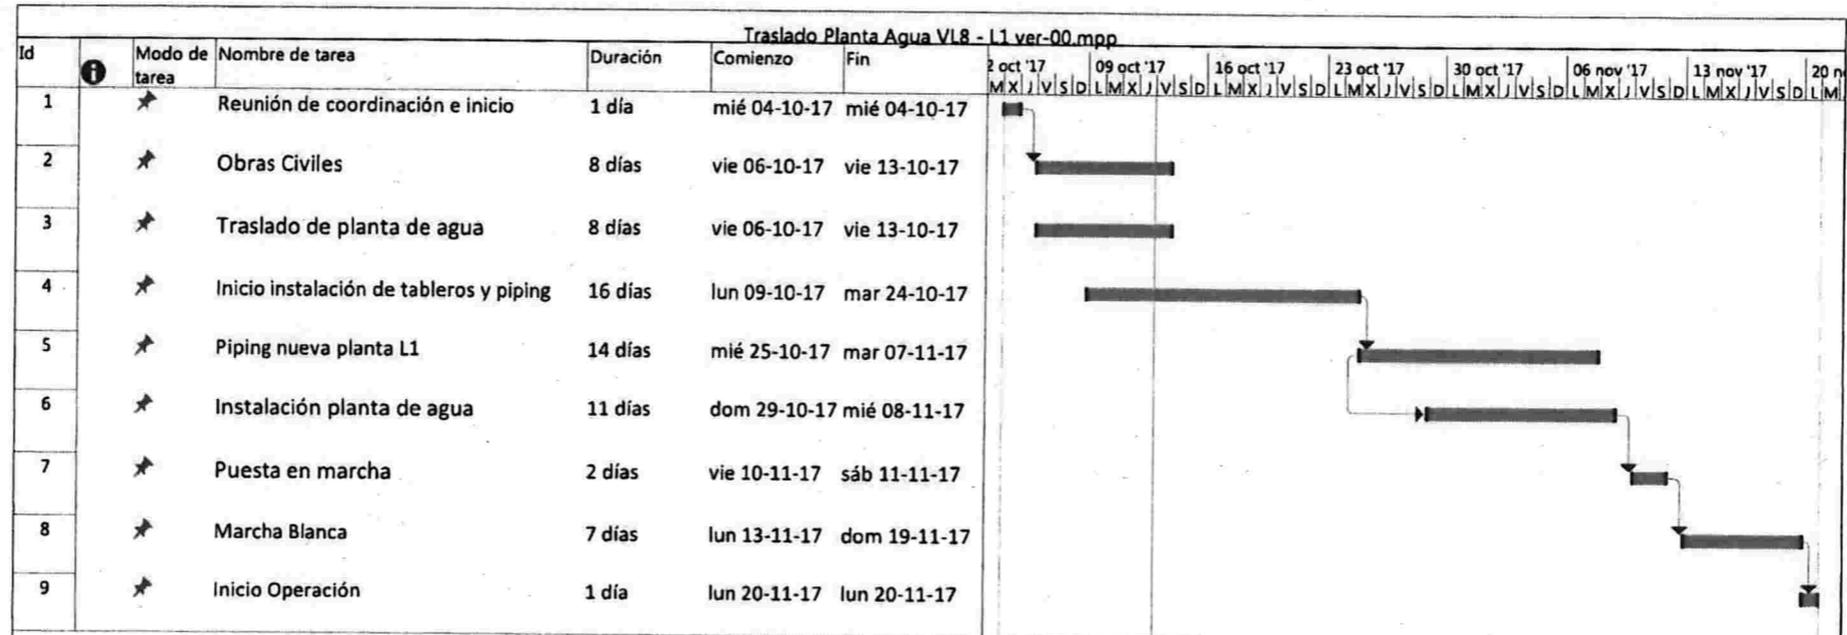

<b>Proyecto: Traslado Planta Agua</b> Fecha: vie 13-10-17	Tarea	█	Tarea inactiva	▬	Informe de resumen manual	◆	Hito externo
	División	.....	Hito inactivo	▬	Resumen manual	↓	Fecha límite
	Hito	◆	Resumen inactivo	▬	solo el comienzo	[	Progreso
	Resumen	▬	Tarea manual	█	solo fin	]	Progreso manual
	Resumen del proyecto	▬	solo duración	█	Tareas externas	▬	