

INFORME DE MONITOREO

(AC - 056)

N° DE INFORME 359826
EMPRESA AGRICOLA SUPER LIMITADA
LUGAR DE MUESTREO Candelaria
CIUDAD Rancagua
REGION VI Región del Lib. Gral. Bernardo O'Higgins
TIPO DE CONDUCTO No Aplica
MATRIZ Aguas Residuales
TIPO DE MEDICION Automática
MEDIDA DUCTO: No Aplica
PUNTO DE MUESTREO Efluente
TEC. MUESTREADOR Sr. Jonathan Rojo

DESCRIPCIÓN DE MONITOREO

Monitoreo compuesto de seis horas con medición continua de pH ,
Temperatura y caudal cada una hora
Recolección, preservación y transporte de muestras de acuerdo a Norma
Chilena 411/10.

EQUIPOS UTILIZADOS

Equipo	Código
Muestreador	21T
pH - Temperatura	55T
Caudalímetro	0,00

RESUMEN DE RESULTADOS

Inicio de la medición 30-12-16 8:00
Fin de la medición 30-12-16 14:00
Duración total (h) 6

RESUMEN DE MEDICIONES

	media	mínima	máxima
pH	7,31	7,22	7,40
Temp. (°C)	21,36	20,10	22,9

LECTURA DE MEDIDOR

Medidor	Inicio	Final	TOTAL
--	---	---	--
--	---	---	--
--	---	---	--
--	---	---	--

OBSERVACIONES

Temperatura de preservación de la primera muestra: 10,9 °C
0

Fecha de Emisión de informe: 12-01-2017


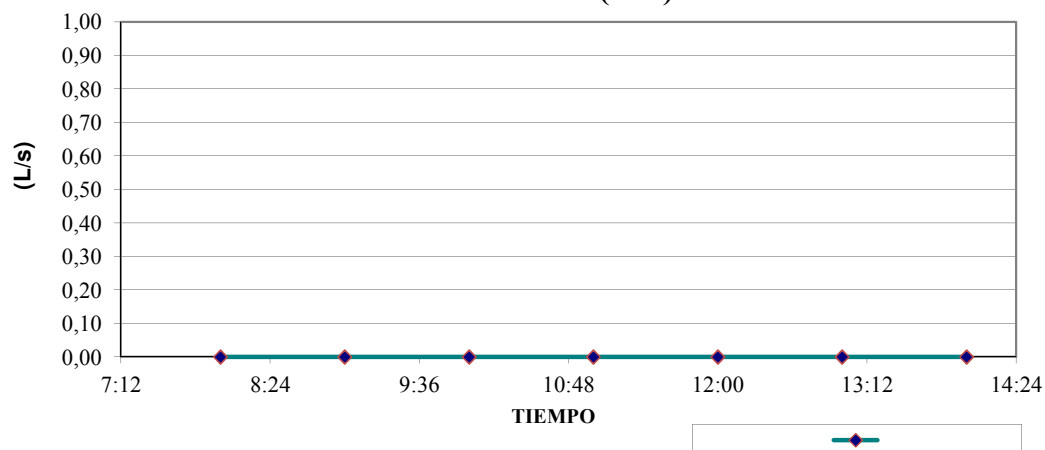
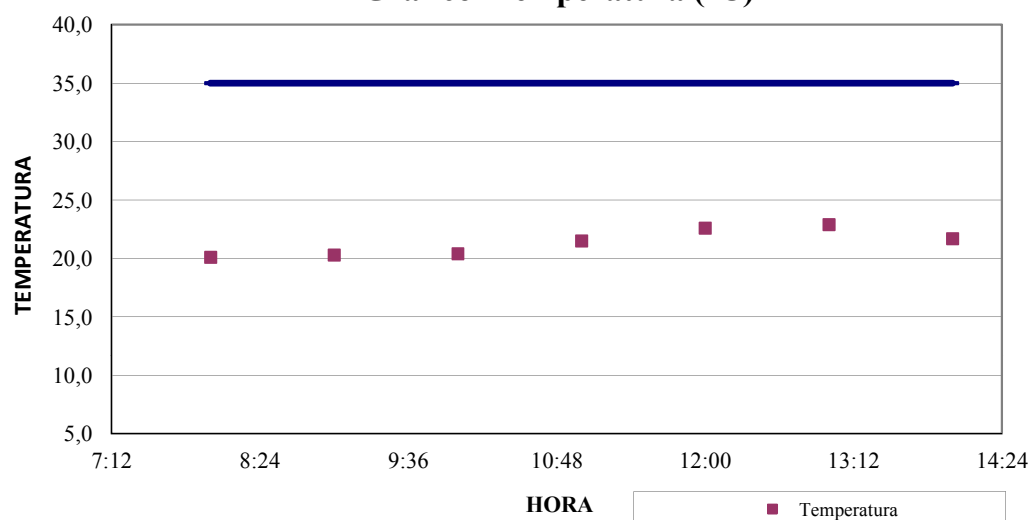
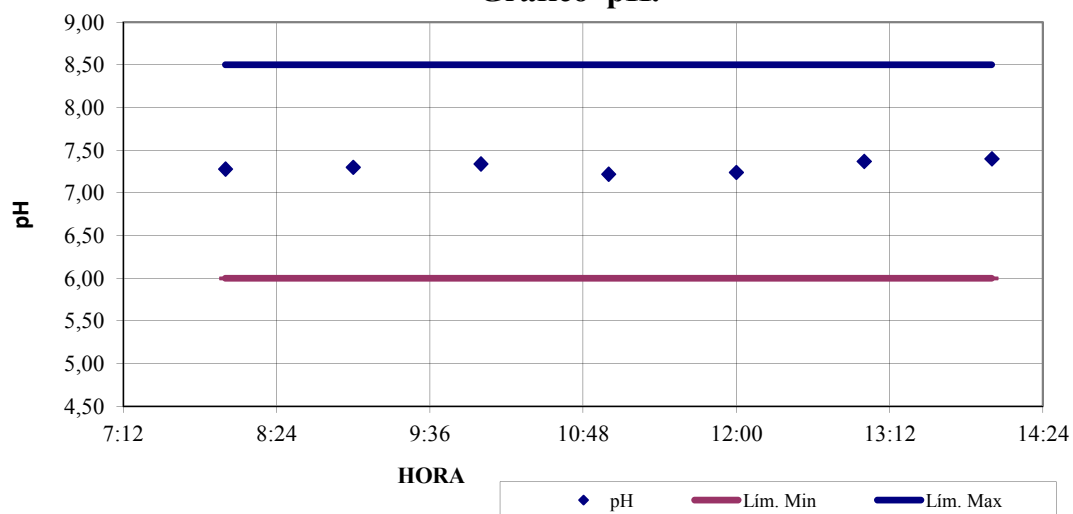

Denisse Manzanares M.
Encargada Control de Calidad
Laboratorio Hidrolab S.A.

Gráfico Caudal (L/s)**Gráfico Temperatura (°C)****Gráfico pH.**

DETALLE DE MEDICIONES

EMPRESA AGRICOLA SUPER LIMITADA N° DE INFORME 359826
 TIPO DE CONDUCTO No_Aplica

MEDIDA DUCTO: No Aplica
 Inicio de la medición 30-12-16 8:00
 Fin de la medición 30-12-16 14:00

Hora	Fecha	Día	pH	Temperatura	
8:00	30-dic	viernes	7,28	20,10	---
9:00	30-dic	viernes	7,30	20,30	---
10:00	30-dic	viernes	7,34	20,40	---
11:00	30-dic	viernes	7,22	21,50	---
12:00	30-dic	viernes	7,24	22,60	---
13:00	30-dic	viernes	7,37	22,90	---
14:00	30-dic	viernes	7,40	21,70	---
VALORES MEDIDOS			7,31	21,36	