

Estimados, con fecha 07 de agosto del 2017

Junto con saludar, yo Juan Pablo Amigo Vilugron, En representación de JAY INVERSIONES SPA, mediante la presente carta, en consecuencia al cumplimiento de los 10 días hábiles desde nuestra notificación de la resolución 796 de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile entregada en nuestras dependencias del local Maldita Barra, exponemos el respaldo de las medidas solicitadas:

Actualmente estamos trabajando con la empresa "Ruidomed", en donde nuestro foco apunta a dar soluciones definitivas al problema generado, se adjunta constancia de trabajos realizados (Anexo 1). Se constata que nos encontramos trabajando en la toma de medidas con profesionales idóneos. Cabe considerar que no fue posible gestionar la visita de profesionales acreditados por parte de la empresa "Semam", dado que no tenían cobertura para nuestro caso. También se buscó contar con profesionales acreditados por el Instituto nacional de normalización, no encontrándose ninguno con dicha acreditación (anexo 2).

Con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución y realizar mediciones del nivel de presión sonora desde los mismo puntos de aquellas realizadas por la superintendencia de medio ambiente, nos contactamos con el afectado, don Benito Gomez Silva, domiciliado en avenida Croacia 0656, Antofagasta, sin contar con respuesta de su parte ante nuestro interés en cumplir con lo solicitado según resolución 796, se adjunta carta certificada vía correos de Chile (Anexo 3). Dada esta situación, nos obliga a realizar una modelación.

En el afán de contribuir a la solución de la forma pronta y oportuna, se realizaron trabajos en el muro colindante, identificando la falta de aislante acústico al interior del muro, es por esto que se instaló aislante acústico (se adjunta respaldo fotográfico de la instalación y factura de la compra del material aislante. (Anexo 4).

En consecuencia al programa de monitoreo de impacto acústico, nos encontramos trabajando sobre el cronograma de trabajo (anexo 5), definiendo reorientación de equipos de audio según el profesional a cargo e implementando material aislante acústico.

Agregar, la visita de la Superintendencia del Medio Ambiente, para dejar registro del cumplimiento de la medida por don "Ricardo Ortiz, no encontrándose en funcionamiento los equipos y/o sistemas de reproducción de música, altavoces, parlantes, etc... (Anexo 6).

Se adjunta además, carta de 3 vecinos aledaños a nuestras dependencias, en donde respalden el no funcionamiento de nuestros equipos de altavoces, con el objetivo de dar cumplimiento absoluto según memorándum MZN N°51/2017 (Anexo 7).

Se considera además, declaración jurada de la baja en el funcionamiento de los equipos según se solicita por resolución (Anexo 8).

Agregar nuestra total disposición al cumplimiento de las mediciones y resolución, comprendiendo la necesidad de mantenernos informados de sus futuros requerimientos.

Sin otro particular.



Atte. 
Maldita Barra
JAY INVERSIONES S.P.A.
JAY INVERSIONES SPA. T. 76.449.366-4
+569 8723 0308

Anexo 1



Mediciones de Ruido Industrial-Urbano
Acondicionamiento Acústico
Control de ruido
Antofagasta, 25 de julio, 2017.

COTIZACIÓN 511

Srs. Pub Maldita Barra.
Antofagasta

A continuación y de acuerdo a lo conversado personalmente, detallo el valor de la asesoría requerida.

ÍTEM	SUBTOTAL
Medición de ruido nocturno en torno al Pub Maldita Barra, de Antofagasta, de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 38 MMA. Se utiliza sonómetro Tipo 1 con calibración vigente extendida por el ISP. Informe de ruido según indica normativa vigente. Se incluye copias de certificados de calibración de los instrumentos utilizados, extendido por el Instituto de Salud Pública.	\$ 320.000
Informe de medidas de control de ruido de acuerdo a los resultados de las mediciones realizadas en terreno. Este informe se realiza con apoyo computacional de software de modelamiento acústico basado en la ISO 9613.	\$ 250.000
Total (Se extiende factura exenta de IVA)	\$ 570.000

Las mediciones de ruido se realizan en la posición de los receptores más cercanos y ajenos a la fuente en estudio (vecinos), por lo que la autorización para realizar el procedimiento en estos puntos es de responsabilidad de la empresa mandante.

La confección del informe requiere de una copia del certificado de usos de suelo, que deberá ser proporcionado por la empresa mandante.

La forma de pago es 50% al aceptar la propuesta (o envío de orden de compra) y el saldo contra entrega del informe correspondiente.

El 50% inicial del pago debe realizarse en la siguiente cuenta corriente, enviando el comprobante de transferencia o depósito al correo electrónico info@ruidomed.cl.

Banco : BCI.
 Titular : Carlos Labarca Cardoso.
 Cuenta corriente : 52504077
 RUT : 11.506.319-7

El plazo máximo para la entrega del correspondiente informe es de 10 días hábiles una vez realizadas las mediciones de ruido.

Cotización válida por 30 días.

Sin otro particular, y agradeciendo la posibilidad de ofrecer nuestros servicios, lo saluda atentamente.

Carlos A. Labarca C.
 11.506.319 – 7
 Ingeniero en Sonido



CONSTANCIA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PUB MALDITA BARRA.

A solicitud del administrador del Pub Maldita Barra, ubicado en Avenida Croacia 0652 de Antofagasta, perteneciente a Jay Inversiones (RUT 76.449.366-4), se realizó una serie de mediciones de niveles de ruido. Este procedimiento tiene como objetivo obtener los datos que permitan modelar las condiciones físicas y la emisión de ruido del local mencionado anteriormente a fin de proponer medidas de mitigación que permitan reducir la emisión del contaminante principalmente sobre su vecino colindante por el costado sur.

Considerando que no se autorizó realizar el procedimiento de medición dentro de la propiedad de los receptores más cercanos, se realizó una medición de ruido de fondo a corta distancia de la fachada de esta propiedad, mientras que no se observaba la emisión de ruido por parte del local en estudio ni de locales cercanos.

MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO.

Se midió el ruido de fondo en la acera, frente a la propiedad signada con el número 0656 de Avenida Croacia y a 2 metros de la calzada. Este procedimiento se realizó según se describe en el Decreto Supremo 38 del Ministerio del Medio Ambiente y bajo las condiciones que se muestra en la Figura 1 (ver copia de certificado de calibración en Anexo 1).

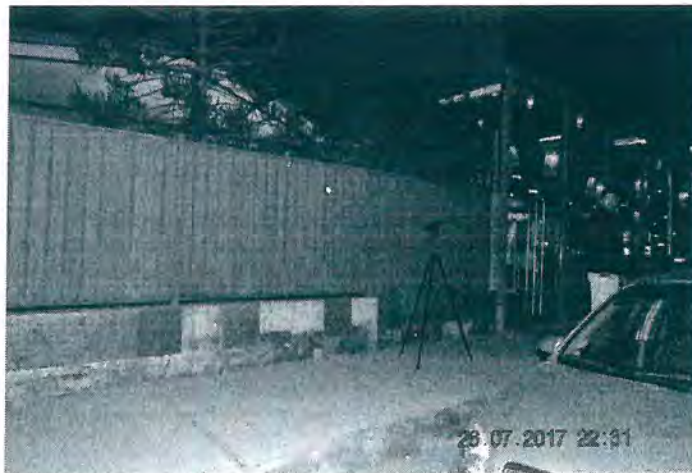


Figura 1. Medición de ruido de fondo.

Considerando que el ruido de fondo depende principalmente del tránsito vehicular del sector y éste es variable en períodos de tiempo cortos, se realizaron tres mediciones de ruido de fondo con los resultados que se muestran en la tabla 1.



Tabla 1. Medición de ruido de fondo.

N° Med.	Hora	L _{EQ} (5 min) (dBA)	L _{EQ} (10 min) (dBA)	L _{EQ} (15 min) (dBA)	L _{EQ} (20 min) (dBA)	L _{EQ} (25 min) (dBA)	L _{EQ R.F.} (dBA)
1	22:25	69,2	68,5				68,5
2	22:35	66,9	66,9				66,9
3	22:45	66,1	67,3				67,3
PROMEDIO							67,6


FUENTES DE RUIDO.

Se observó el uso de un sistema de sonido compuesto por dos tipos de altavoces, cuyas características se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Datos técnicos de Altavoces usados en Pub Maldita Barra.

Parlantes activos Gemini AS-08P	
•	2-way high power active PA speaker
•	500W peak Class AB built-in amplifier
•	Impedance: 4 Ohms
•	8-inch low-frequency woofer with 1.2-inch voice coil
•	Wide dispersion horn with forward firing bass reflex ports
•	ABS impact resistant nylon fiber cabinet
•	Mic and line XLR, 1/4-inch, 1/8-inch, and RCA inputs
Parlantes pasivos Electrovoice EVID 3.2	
Coverage (Nominal -6 dB) V	100 °
Depth	165 mm
Frequency Response (-10 dB)	85 - 20000 Hz
Height	234 mm
HF Transducer	0.75-inch
Input Connections	Spring Terminal
LF Transducer	Two 3.5-inch
Max. SPL/1m (calc)	112 dB
Minimum Impedance	6 Ω
Nominal Impedance (Passive)	8 Ω
Power Rating	300 W
Sensitivity 1 W/1 m	87 dB
Speaker Type	Full-Range, Mid-High, Two-Way

Adicionalmente, se midió como referencia, el nivel de ruido generado por cada tipo de parlantes, registrándose la ubicación de cada componente.

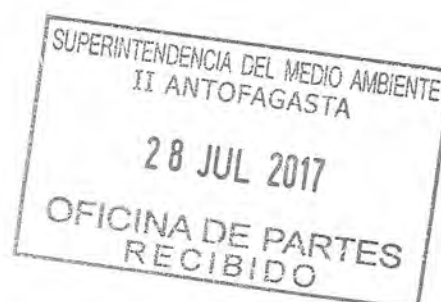

TAREAS PENDIENTES

Se recibió por parte del administrador del local los planos del recinto, documentos útiles en conjunto con los datos recolectados en terreno, para la modelación acústica.

Se utilizará el software de modelación de ruido MINERVA, de Marshall Day, que basa su funcionamiento en la norma ISO 9613, como lo exige el D.S. 38 MMA, a fin de evaluar posibles soluciones acústicas que permitan reducir el nivel de ruido irradiado por el local en estudio.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Labarca C." with a stylized flourish at the end.

Carlos A. Labarca C.
Ingeniero en Sonido
www.ruidomed.cl



Anexo 1. Certificados de calibración de instrumentos usados en mediciones de ruido.



LABCAL – ISP

Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PERIÓDICA

Código: SON20160022
Página 1 de 6 páginas

FABRICANTE SONÓMETRO : BRÜEL & KJAER
MODELO SONÓMETRO : 2238
NÚMERO SERIE SONÓMETRO : 2590887
MARCA MICRÓFONO : BRÜEL & KJAER
NÚMERO SERIE MICRÓFONO : 2565638
FECHA CALIBRACIÓN : 05/04/2016
MODELO MICRÓFONO : 4188
CLIENTE : CARLOS ADOLFO LABARCA CARDOSO

LABORATORIO CALIBRACION ACUSTICA
DEPARTAMENTO SALUD COBRACION
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA

Hernán Fontecilla García. Técnico de calibración	
Mauricio Sánchez Valenzuela Director Técnico	

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibración se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibración, junto con las tolerancias establecidas en la especificación metrológica aplicada. Se incluye además, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre de medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificación metrológica, tan solo con los apartados de dicha especificación metrológica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando únicamente al instrumento sometido a ensayo. Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo expide.

Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile
Marathon 1000 – Nuñoa – Santiago – Chile.
Tel.: (56 – 2) 2575 55 61
www.ispch.cl

www.ruidomed.cl - móvil: +56 9 9844 0979 - email: info@ruidomed.cl

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
II ANTOFAGASTA
28 JUL 2017
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO



LABCAL – ISP

Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PERIÓDICA

Código: CAL20160019

Página 1 de 1 páginas (más anexos)

CALIBRADOR ACÚSTICO BRÜEL & KJAER
MODELO 4231
NÚMERO DE SERIE 2606009
FECHA DE CALIBRACIÓN 05 – 04 – 2016
CLIENTE CARLOS ADOLFO LABARCA CARDOSO
PROCEDIMIENTO IT-512.03-007
TÉCNICO DE CALIBRACIÓN HERNÁN FONTECILLA GARCÍA

LABORATORIO CALIBRACIÓN ACÚSTICA
DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Signatario autorizado

Fecha de emisión: 06 – 04 – 2016.

Mauricio Sánchez Valenzuela
Director Técnico

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibración se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibración, junto con las tolerancias establecidas en la especificación metrológica aplicada. Se incluye además, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre de medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificación metrológica, tan solo con los apartados de dicha especificación metrológica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando únicamente al instrumento sometido a ensayo. Este Informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo expide.


• INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA PARA LA CALIBRACIÓN

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	CALIBRADO POR
Generador de funciones	STANDFORD	DS360	88431	22932	ENAC
Multímetro Digital	AGILENT TECHNOLOGIES	3458A	MY45044808	1-4927618069-1	AGILENT TECHNOLOGIES
Módulo de presión Barométrica	ALMEMO	FD A612-SA	9040332	56501	SIEMSA CENTRO SA
Micrófono Patrón	BRUEL & KJAER	4192	2686091	C0907464	DANAK

Laboratorio de Calibración Acústica. Instituto de Salud Pública de Chile
Marathon 1000 – Ñuñoa – Santiago – Chile.
Tel.: (56 – 2) 2575 55 61.
www.ispchl.cl

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
II ANTOFAGASTA
28 JUL 2017
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Anexo 2



Maldita Barra <contacto@malditabarra.cl>

ANEXO

Cotización

5 mensajes

Maldita Barra <contacto@malditabarra.cl>

Para: contacto@semam.cl

27 de julio de 2017, 17:10

Estimado, junto con saludar quisiera pedir una propuesta de programa de monitoreo de impacto acústico para el día de mañana.
Atento a su respuesta

Eduardo Yañez Fadic

Maldita Barra <contacto@malditabarra.cl>

Para: contacto@semam.cl

28 de julio de 2017, 10:52

Estimados,

adjunto con solicitado

[El texto citado está oculto]



Gerencia Maldita Barra

Av. Croacia 0652 - Antofagasta

www.malditabarra.cl

www.facebook.com/malditabarra

Resolución SMA.pdf
6079K

Josue Rubilar <jrubilar@semam.cl>

Para: Maldita Barra <contacto@malditabarra.cl>

28 de julio de 2017, 11:03

Estimado,

Nosotros agendamos nuestros terrenos con al menos 1 semana de anticipación.



Correo de Maldita Barra - Cotización
Obviamente el viaje a regiones requiere una logística que de un día para otro es muy difícil realizarla.

Saludos,



Josué Rubilar E.
Gerente de Operaciones
+562 2246 7641 | +569 9339 4570
www.semam.cl

De: Maldita Barra [mailto:contacto@malditabarra.cl]

Enviado el: Jueves, 27 de Julio de 2017 17:11

Para: contacto@semam.cl

Asunto: Cotización

Estimado, junto con saludar quisiera pedir una propuesta de programa de monitoreo de impacto acústico para el día de mañana.
Atento a su respuesta

Eduardo Yañez Fadic

Maldita Barra <contacto@malditabarra.cl>

Para: Josue Rubilar <jrubilar@semam.cl>

Estimado,

Junto con saludar, comprendemos en lo absoluto los tiempos que implican su visita, los tiempos de respuesta son razonables dada la misma geografía de Chile, pero dada nuestra urgencia según resolución adjunta, nos impide disponer de mayor tiempo a la espera de entrega de mediciones, esto porque cada día que pasa, nuestro negocio se ve perjudicado económicamente al encontrarnos a la espera de las mediciones pertinentes.


28 de Julio de 2017, 11:26



Agradezco su colaboración en este tema.

[El texto citado está oculto]



Gerencia Maldita Barra
Av. Croacia 0652 - Antofagasta
www.malditabarra.cl
 **www.facebook.com/malditabarra**

Josue Rubilar <jrubilar@semam.cl>

Para: Maldita Barra <contacto@malditabarra.cl>

28 de julio de 2017, 11:34

Estimado Juan Pablo,

Entiendo tu posición, pero como te dije en correo anterior no contamos con la disponibilidad o pronta cobertura para realizar las mediciones.

Saludos,




De: Maldita Barra [mailto:contacto@malditabarra.cl]

Enviado el: viernes, 28 de julio de 2017 11:26

Para: Josue Rubilar <jrubilar@semam.cl>

Asunto: Re: Cotización

Estimado,

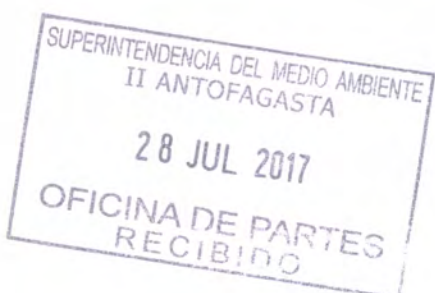

Junto con saludar, comprendemos en lo absoluto los tiempos que implican su visita, los tiempos de respuesta son razonables dada la misma geografía de Chile, pero dada nuestra urgencia según resolución adjunta, nos impide disponer de mayor tiempo a la espera de entrega de mediciones, esto porque cada día que pasa, nuestro negocio se ve perjudicado económicamente al encontramos a la espera de las mediciones pertinentes.
Agradecemos su colaboración en este tema.

El 28 de julio de 2017, 11:03, Josue Rubilar <jrubilar@semam.cl> escribió:

Estimado,

Nosotros agendamos nuestros terrenos con al menos 1 semana de anticipación.

Obviamente el viaje a regiones requiere una logística que de un día para otro es muy difícil realizarla.

Saludos,



Josué Rubilar E.
Gerente de Operaciones
+562 2246 7841 | +569 9839 4670
www.semam.cl

De: Maldita Barra [mailto:contacto@malditabarra.cl]
Enviado el: jueves, 27 de julio de 2017 17:11
Para: contacto@semam.cl
Asunto: Cotización

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
II ANTOFAGASTA
28 JUL 2017
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Estimado, junto con saludar quisiera pedir una propuesta de programa de monitoreo de impacto acústico para el día de mañana.
Atento a su respuesta

Eduardo Yañez Fadic



SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
II ANTOFAGASTA
28 JUL 2017
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Anexo 3

Estimados, con fecha 27 de julio del 2017

Junto con saludar, yo Juan Pablo Amigo Vilugrón, en representación de la empresa JAY INVERSIONES SPA, me dirijo a usted, don Benito Gómez Silva, con el objetivo de concretar una medición de impacto ambiental y ruidos molestos desde su domicilio ubicado en Avenida Croacia 0656, Antofagasta. Esto tiene por objetivo dar cumplimiento a lo exigido por la Superintendencia del Medio Ambiente en su resolución 796 respectivamente, dado su nula respuesta ante la solicitud verbal realizada el día 26 de julio del 2017 en su domicilio respectivamente.

Es de su consideración saber la importancia de esta medición, dado que con este parámetro podremos tomar las medidas directas en la mitigación de ruidos ocasionados en su domicilio colindante a nuestro local comercial.

Sin otro particular, esperando contar con su colaboración.

Se despide.


Atte.
Maldita Barra
JAY INVERSIONES S.P.A.
R.U.T.: 76.449.366-4
+569 8723 0308
JAY INVERSIONES SPA






Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 5.205.642

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL ANTOFAGASTA CENTRO
Dirección Sucursal: JORGE WASHINGTON 2601
Comuna Sucursal: ANTOFAGASTA
Ciudad Sucursal: ANTOFAGASTA
Codigo Sucursal: 74148169
Teléfono Sucursal: 55-2455850
Fecha Emisión: 27/07/2017 15:47 Trx: 45.536.217
Cajero: ARAYA VERAGUA CLAUDINA CECILIA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	1.860	1.860
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	350	350
SUBTOTAL		\$	2.210
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.210
EFFECTIVO		\$	2.210
VUELTO		\$	0

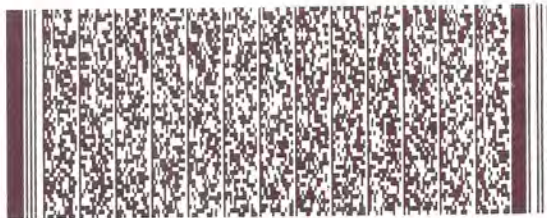

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
SOMOS PAQUETERIA, DISTRIBUCION NACIONAL E INTERNA
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20


MALDITA BAR RA
JAY INVERSIONES S.P.A.
R.U.T. 76.449.366-4
+569 8723 030 8

EXPRESS NACIONAL									
ANTOFAGASTA		Código Cliente: 0			Guía Electrónica				
		R.U.T. Cliente:			27/07/2017-15:47				
Valor Cont:		Referencia:							
Tarifa: \$ 1.860									
		3072769480864							
ENTE		DESTINATARIO							
: SPA		Nombre: BENITO GOMEZ SILVA							
		Dirección: AV CROACIA 0656							
		Comuna: ANTOFAGASTA							
		Ciudad:: ANTOFAGASTA							
		País: Chile							
		Cód. Postal: 1270662							
		Teléfono:: 12345678							
		Referencia: 3072769480864							
0111285272001		Factura Ref:							
		Observaciones:							
		Peso(g):		Peso Vol.		Dimensiones (cm.)			
		10		0		0 0 0			
		Encaminamiento		N° Envío			Bulto(s)		
		1-25-1270662-7		0001-11.285.272			001- 001		
PLANTA DESTINO			SUCURSAL DESTINO			CDP / CUARTEL			
- ANTOFAGASTA						1 - 3			



Anexo 4

Muro colindante con punto de medición en donde se infringe los decibeles

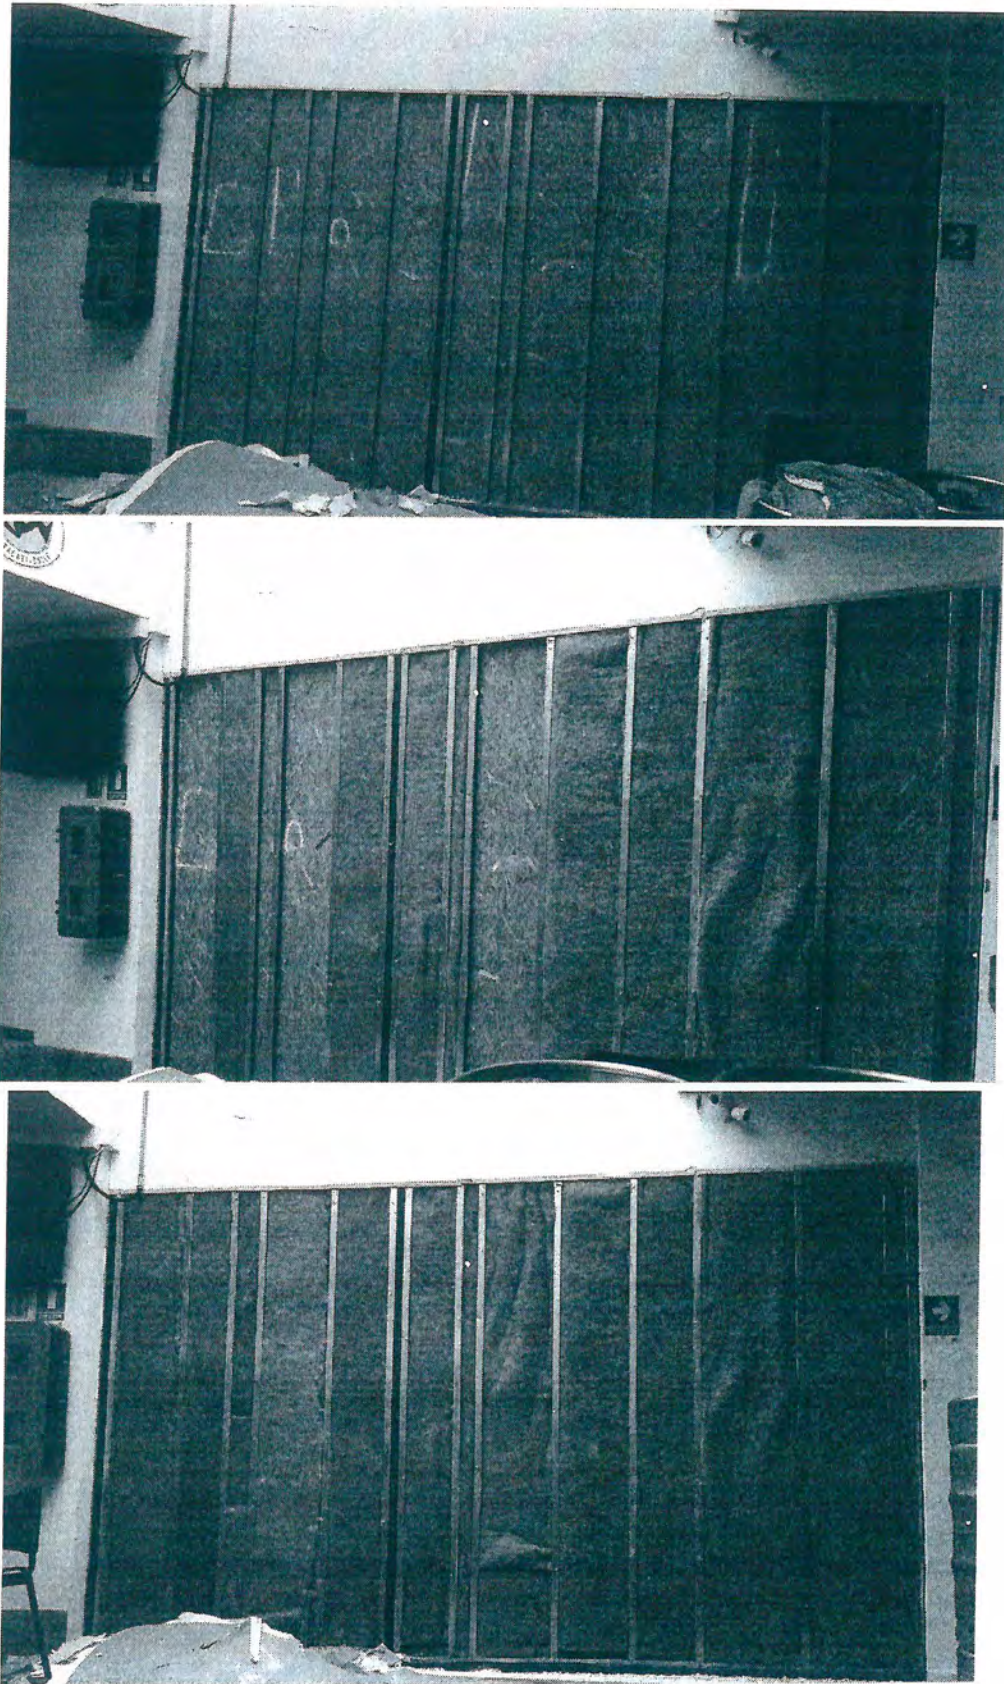

MALDITA BARRA
JAY INVERSIONES S.P.A.
R.U.T. 76.449.386-4
+569 8723 0308

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
II ANTOFAGASTA
28 JUL 2017
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000015791087
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. ANGAMOS 745
ANTOFAGASTA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas


CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: JAY INVERSIONES SPA
DIRECCION: AV. CROACIA 0652 PLAYA BLANCA
COMUNA: ANTOFAGASTA
RUT: 76449366-4
GIRO: RESTAURANT

FERNANDO RC
Control Patico
Easy Antofagasta

4 X 10.625
208200161944 FIBERBLOCK 330 6M2 42.500
SUB TOTAL \$ 42.500
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 42.500
NETO \$ 35.714
TOTAL IVA (19 %) \$ 6.786
TOTAL \$ 42.500
EFECTIVO \$ 45.000
VUELTO \$ 2.500

SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS.-
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
27/07/17 13:45 0090 14 0075 0009261092

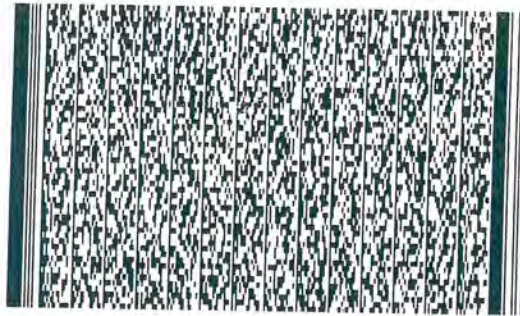

MALDITA BARRA
JAY INVERSIONES S.P.A.
R.U.T. 76.449.366-4
+569 8723 0308

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

201707270090014007500157910870

ORIGINAL-CEDIBLE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
II ANTOFAGASTA
28 JUL 2017
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Anexo 5

Antofagasta 7 de agosto, 2017.

Plan de trabajo de asesoría en Acústica para Pub Maldita Barra, de Antofagasta.


En respuesta a la solicitud del administrador del pub Maldita Barra de Antofagasta, Sr. Juan Pablo Amigo, se presenta el siguiente cronograma para las actividades a realizar.

ACTIVIDAD	jul-17						ago-17											
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
Medición ruido de fondo	X																	
Medición de ruido en receptor		X	X															
Modelación de ruido y soluciones				X	X	X	X	X	X									
Implementación de soluciones								X	X	X	X	X						
Verificación de soluciones implementadas																		

X: Actividad realizada.

A la fecha de emisión del presente documento, se han recolectado los datos en terreno para comenzar la etapa de modelación de ruido y se ha comenzado con la implementación de soluciones.

Una vez implementadas las soluciones acústicas y logrados los resultados aprobados por la SMA., se realizarán un seguimiento periódico del ruido emitido por el local, a través de mediciones de ruido mensuales en días de mayor emisión del contaminante y horario de mayor impacto.

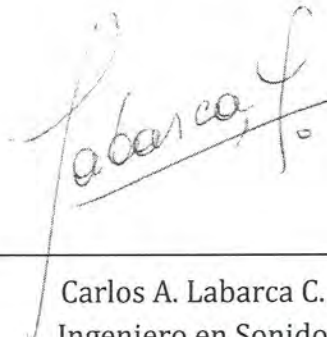
 Carlos A. Labarca C.
 Ingeniero en Sonido
 11.506.319-7

Anexo 6



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 03-08-2017	1.2 Hora de inicio: 23:10	1.3 Hora de término: 23:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Pub MALDITA BARRA	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. CROACIA N° 652, ANTOFAGASTA	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: JAY INVERSIONES		1.7 Domicilio: Av. CROACIA N° 652, ANTOFAGASTA
1.8 RUT o RUN: 76.449.366-4	1.9 Teléfono: 9878 4582	1.10 Correo electrónico: CONTACTO@MALDITABARRA.CL
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: JUAN PABLO AMIGO		1.12 Domicilio de notificación por correo: Av. ... MALDITA 0652
1.13 RUT o RUN: 16.769.294-K	1.14 Teléfono: 82284582	1.15 Correo electrónico: contacto@malditeborre.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: <input type="checkbox"/> Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS. N° 38/2011 DEL DTA, FISA NOROCCIDENTAL DE EMISION DE RUIDO GENERADA POR FUENTES QUE INDICA.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	VERIFICAR CUMPLIMIENTO TP EXP. N° TP-008-2017

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos: _____		
3.5 Actividades Pendientes: _____		

4. OBSERVACIONES

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se visitó el Pub/Restaurante para verificar el cumplimiento de la medida provisional del Resolución Primero, numeral I a) que señala la paralización de los equipos emisores de ruido.
Como resultado de la actividad de fiscalización se constata el cumplimiento de la medida, no encontrándose en funcionamiento los equipos y/o sistemas de reproducción de música, altavoces, parlantes, etc.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI X NO _____

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Anexo 7

Declaración

NOMBRE COMPLETO	MARCELA RETAMAL VALENZUELA
RUT	10.076.443-1
DIRECCIÓN	GRAL LABOS 0635
NUMERO DE TELEFNO	9 97005879
ACTIVIDAD	DISEÑADORA / JEFA HOGAR
FECHA	3/8/2017

PRESENTE:

Respecto al hecho de que el local
"Mol de la Bona" ha realizado las acciones
necesarias para reducir la contaminación
existente, percibiendo este cambio desde
el 24/6 en adelante, hasta esta fecha

Formulo la presente declaración para ser presentada ante las entidades pertinentes, para los fines que se estimen necesarios.-



FIRMA DECLARANTE

Declaración

NOMBRE COMPLETO	JONLE ENRIQUE CAERENIS CASTRO
RUT	10 200533-3
DIRECCIÓN	GRAL. CAERENIS 0610
NUMERO DE TELEFNO	98838833
ACTIVIDAD	PARTICULAR
FECHA	03-08-2017.

PRESENTE:

SE DESA CONSTANCIA DESDE 24/07/2017 NO TIENEN
FUNCIÓNAMUNTO LOS EQUIPOS ALTALUZ

Formulo la presente declaración para ser presentada ante las entidades pertinentes, para los fines que se estimen necesarios.-



FIRMA DECLARANTE


Declaración

NOMBRE COMPLETO	PABLO GODOY GALD
RUT	15000895-0
DIRECCIÓN	ESPRONCADO #425 #425
NUMERO DE TELEFNO	999 175 799
ACTIVIDAD	
FECHA	4 / 9 / 17

PRESENTE:

DOY FE QUE DESDE EL 24/07/17
EL LOCAL MUYITA BARRA FUNCIONA SIN SUS
ALTAS VOCES

Formulo la presente declaración para ser presentada ante las entidades pertinentes, para los fines que se estimen necesarios.-



FIRMA DECLARANTE

Anexo 8

Declaración

NOMBRE COMPLETO	JAY INVERSIONES SPA
RUT	76.449.366-4
DIRECCIÓN	AVENIDA CROACIA 0652, ANTOFAGASTA
NUMERO DE TELEFNO	56 9 82284582
ACTIVIDAD	EMPRESA
FECHA	03-08-2017

PRESENTE:

SE DECLARA LA NO LUTILIZACIÓN Y BAJA EN EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ALTAVOCES EN EL


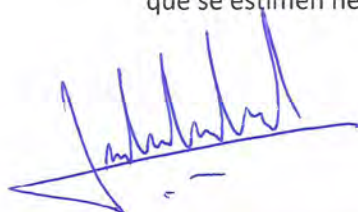
LOCAL MALDITA BARRA UBICADO EN AVENIDA CROACIA 0652, ANTOFAGASTA, DESDE FECHA DE

NOTIFICACIÓN 24 DE JULIO DEL 2017 HASTA EL CUMPLIMIENTO DE 15 DÍAS HABILES SEGÚN

RESOLUCION 796 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN DONDE SE DETALLA.

- 4 PARLANTES EVID 32 PASIVOS.
- 2 PARLANTES GEMINI AS08P, ACTIVOS DE 8 PULGADAS.

Formulo la presente declaración para ser presentada ante las entidades pertinentes, para los fines que se estimen necesarios.-



16.709.722-0

17

EN ANTOFAGASTA, CON ESTA FECHA
AUTORIZO LA(S) FIRMA(S) PRECEDENTE(S)



04 AGO 2017

GABRIEL GUERRERO GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR



FIRMA DECLARANTE



Desconexión equipo altavoces reproductor de música evid 32 4 unidades.

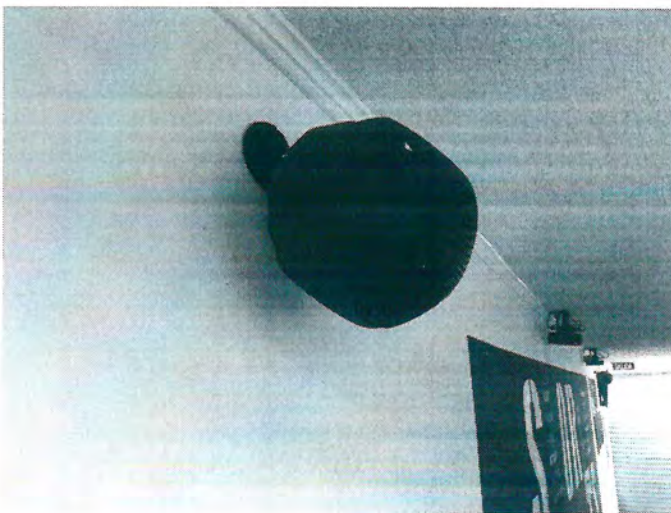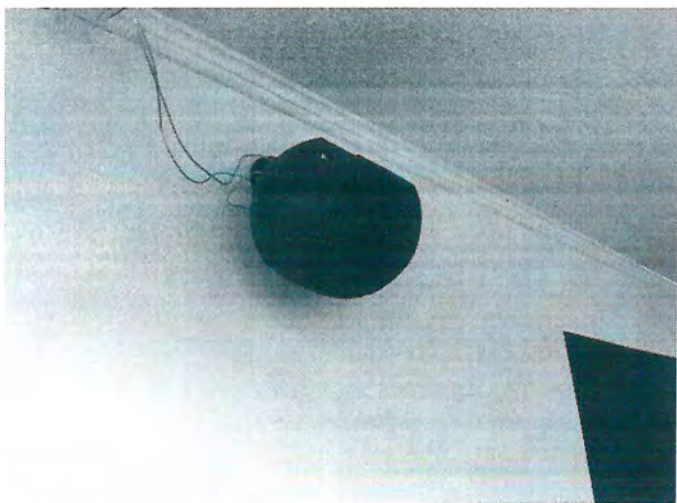


Retiro de mezclador y equipo reproductor de música.

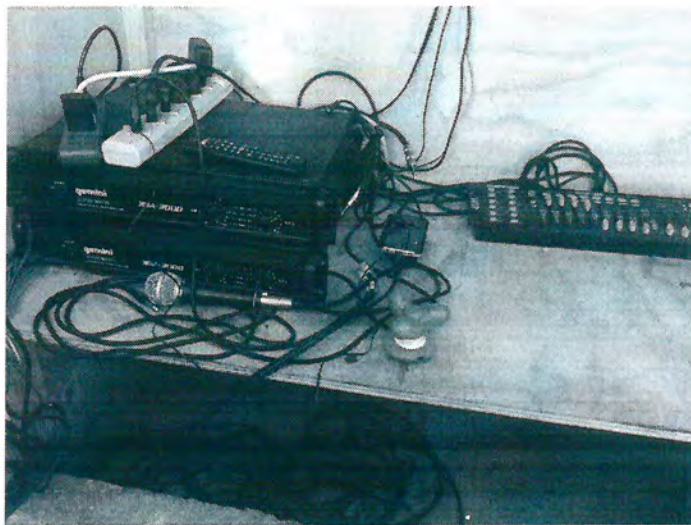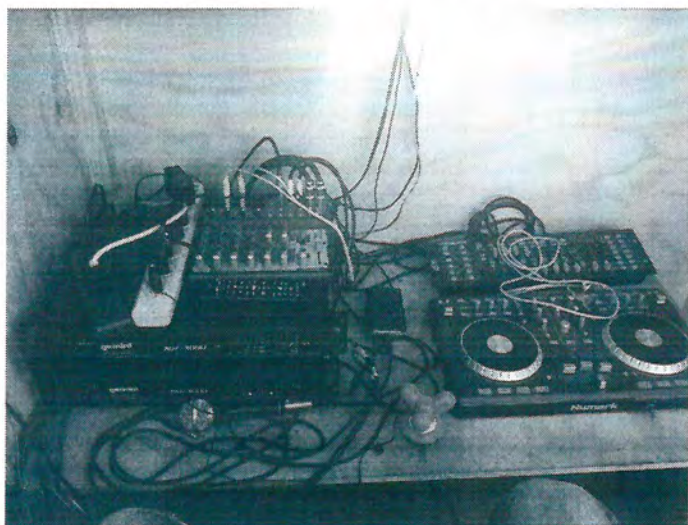

MALDITA BARRA
JAY INVERSIONES S.P.A.
R.U.T. 76.449.366-4
☎ +569 8723 0308

Desconexión equipo activo gemini primer piso sector cerro.

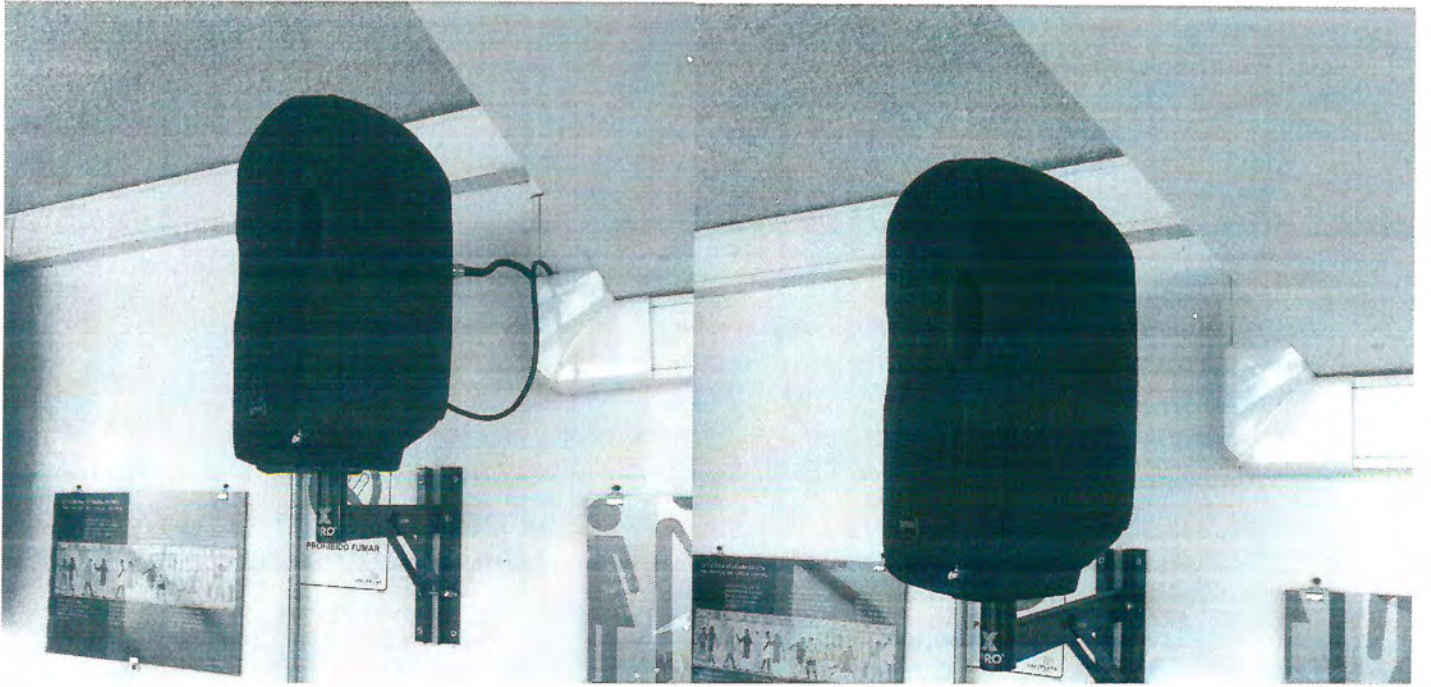

Desconexión parlante activo gemini - 2do piso

